



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2023 № 872

Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения Великосельского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района на 2024 год (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Великосельском сельском поселении Гаврилов-Ямского муниципального района:
 - с. Великое, с/п «Сосновый Бор»
 - АО «Яркоммунсервис».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района

А.Б. Сергеичев



Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области
от 15.09.2023 № 872

**Схема теплоснабжения
Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг.**

Актуализация на 2024 г.

«РАЗРАБОТЧИК»

Директор

ООО «Энергосервисная Компания»

_____ А.Ю. Тюрин

«__» _____ 2023 г.

Схема теплоснабжения

Великосельского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области на период 2013-2028 гг.

Актуализация на 2024 г.

Утверждаемая часть

Исполнитель:

_____ /Коврижных К.Н./

УН.СТ.37.2023.25.08

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Сведения об организации разработчике	6
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения, городского округа, города федерального значения	11
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	17
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	25
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения.....	28
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	29
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.....	33
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.....	34
Раздел 8. Перспективные топливные балансы	35
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	38
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.....	39
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ..	42
Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям	43
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.....	44
Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....	45
Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	51

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области на период 2013 - 2028 годов разработана ООО «Энергосервисная компания» и утверждена постановлением администрации Великосельского сельского поселения № 50/1 от 25.02.2014 г.

Актуализация схемы теплоснабжения Великосельского сельского поселения на 2020 г. выполнена на основании муниципального контракта, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и ООО «Энергосервисная компания».

Актуализация схемы теплоснабжения Великосельского сельского поселения на 2021 г. выполнена на основании муниципального контракта, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и ООО «Энергосервисная компания».

Актуализация схемы теплоснабжения Великосельского сельского поселения на 2022 год выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схемы теплоснабжения Великосельского сельского поселения на 2023 год выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схемы теплоснабжения Великосельского сельского поселения на 2024 год выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Термины и определения

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплоснабжающих установок потребителей тепловой энергии; ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

и) "местные виды топлива" - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его

переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

м) "базовый период актуализации" - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

н) "мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

о) "энергетические характеристики тепловых сетей" – показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

п) "топливный баланс" - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

р) "электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

с) "материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

г) "удельная материальная характеристика тепловой сети" – отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Сведения об организации разработчике

ООО «Энергосервисная Компания» г. Иваново (ООО «ЭСКО»)

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44;

Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44;

Директор: Тюрин Андрей Юрьевич

Телефон (4932) 413-400, факс (4932) 413-400;

Номера свидетельств, сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

- Свидетельство в системе добровольной сертификации в области рационального использования и сбережения энергоресурсов ЭОН 000462.001, срок действия с 13.09.2021 г. по 12.09.2023 г., выданный Ассоциацией рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование».

Область компетенции:

- о Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

- о Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;

- о Экспертиза расчетов и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;

- о Экспертиза расчетов и обоснования нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- Свидетельство о членстве ООО «Энергосервисная компания» в саморегулируемой организации в области энергетического обследования Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31», свидетельство № СРО-Э-031 / 377 А 19.04.2016 г. – допуск на осуществление работ в области энергетического обследования (энергоаудита).

Краткая характеристика систем централизованного теплоснабжения

Великосельское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Границы Великосельского сельского поселения установлены в административных границах Великосельского, Кузовковского и Плотинского сельских округов.

Территория городского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовой температурой 4,3 градуса.

Самый теплый месяц — июль, когда средняя температура достигает +18°C, а среднедневная +23°C.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт Ярославль Ярославской области

Таблица 1

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средняя температура наружного воздуха	-10,2	-9,1	-3,3	4,7	12,0	16,1	18,4	16,2	10,3	4,0	-2,3	-7,3

Площадь городского поселения составляет 150,47 кв.км.

По состоянию на 2021 год численность населения составляет 3331 человек.

Теплоснабжение Великосельского сельского поселения осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в собственности АО «Яркоммунсервис»:

- котельная с. Великое

Котельная с. Великое расположена в с. Великое Великосельского сельского поселения. АО «Яркоммунсервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в собственности. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 °С. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – АО «Яркоммунсервис».

- котельная № 24

Котельная № 24 расположена на территории ГУП с/п «Сосновый Бор» Великосельского сельского поселения. АО «Яркоммунсервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, четырехтрубная, горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Температурный график работы котельной 95/70 °С. Температурный график работы ГВС 60/40 °С. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – АО «Яркоммунсервис».

Производственные котельные

Отсутствуют.

Индивидуальное теплоснабжение

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения, городского округа, города федерального значения

Величины существующей отопливаемой площади строительных фондов и прироста отопливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

По предоставленным данным перспективное строительство отсутствует.

По предоставленным данным перспективное строительство на территории Великосельского сельского поселения отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Величины существующей отопливаемой площади строительных фондов.

Таблица 2

Годы	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Общая отопливаемая площадь строительных фондов на начало года	н/д	н/д	н/д	23,408	23,408	23,408	23,408
Прибыло общей отопливаемой площади, в том числе	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
новое строительство, в том числе:	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Многоквартирные жилые здания	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
общественно-деловая застройка	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Индивидуальная жилищная застройка	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Выбыло общей отопливаемой площади	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Общая отопливаемая площадь на конец года	н/д	н/д	н/д	23,408	23,408	23,408	23,408

Существующая площадь отопливаемых зданий

Таблица 3

№	Наименование	Площадь, кв.м.
1	2	3
Котельная с. Великое		
1	ул. Розы Л., 12, уч. корпус нов. здание	8646
2	ул. Розы Л., 12а, уч. корпус ст. здание	2406
3	ул. Розы Л., 15а, Общежитие	3168
Итого		14220
Котельная № 24 с. Сосновый Бор		
1	Адм зд., проходная	166
2	Администрация	430
3	Жд, литер В	76
4	Жд, литер Д	103
5	Жд, литер Е	72
6	Жд, литер Ж	69
7	Клуб, столовая	1229
8	ЛОК, бассейн	411
9	МЖД 1	2082,2

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование	Площадь, кв.м.
1	2	3
10	Медкорпус	601
11	Реп,1	111
12	Реп,2	128
13	Реп,3	101
14	Реп,4	155
15	Слесар цех	93
16	Спальный корпус,1	612
17	Спальный корпус,2	658
18	Спальный корпус,3	619
19	Спальный корпус,4	635
20	Спальный корпус,5	386
21	Столяр цех	212
22	Гараж	201
Итого		9150,2

Планируется подключение следующих абонентов

Таблица 4

Наименование потребителя	Источник	Назначение	Площадь, м ²	Кадастровый участок	нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч	нагрузка по ГВС, Гкал/ч	Сроки подключения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Планируется отключение следующих абонентов

Таблица 5

Наименование потребителя	Источник	Назначение	Площадь, м ²	Кадастровый участок	нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч	нагрузка по ГВС, Гкал/ч	Сроки отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
магазин	Котельная № 24	Соц.сфера	36	76:04:021201	0,00757	-	отключен в 2023
Тех.здание	Котельная № 24	Соц.сфера	201	76:04:021201	0,01054	-	отключен в 2023

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Приориты отопляемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Таблица 6

№	Наименование	Отапливаемая площадь, тыс. м ²							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Великосельское сельское поселение, в том числе:	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,37	23,37	23,37
1.1	с. Великое, в том числе по зонам действия источников:	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,37	23,37	23,37
1.1.1	Котельная с. Великое, в том числе:	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220
1.1.1.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	-	-	-	-	-	-	-	-
	76:04:020104	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220
	76:04:020104	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220
1.1.1.3	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	-	-	-	-	-	-	-	-
	76:04:020104	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Котельная № 24, в том числе:	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,150	9,150	9,150
1.1.2.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082
	76:04:021201	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082
1.1.2.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,068	7,068	7,068
	76:04:021201	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,068	7,068	7,068
1.1.2.3	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	-	-	-	-	-	-	-	-
	76:04:021201	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство на территории Великосельского сельского поселения отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется.

Значения системы теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на отопление и вентиляцию на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 7

№	Наименование	Потребление тепловой энергии							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Великосельское сельское поселение, в том числе:	5842,0	5842,0	5651,191	5566,928	5370,5	5460,099	5460,099	5460,099
1.1	с. Великое, в том числе по зонам действия источников:	1840,1	1683,0	1830,315	1589,517	1602,410	1631,368	1631,368	1631,368
1.1.1	Котельная с. Великое, в том числе:	1840,1	1683,0	1830,315	1589,517	1602,410	1631,368	1631,368	1631,368
1.1.1.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	-	-	-	-	-	-	-
	76:04:020104	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым варталам:	1840,1	н/д	1830,315	1589,517	1602,410	1631,368	1631,368	1631,368
	76:04:020104	1840,1	н/д	1830,315	1589,517	1602,410	1631,368	1631,368	1631,368
1.1.1.3	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	-	-	-	-	-	-	-
	76:04:020104	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Котельная № 24, в том числе:	4434,6	4159,0	3820,876	3977,411	3768,09	3828,731	3828,731	3828,731
1.1.2.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	4434,6	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	76:04:021201	666,1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.2.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	666,1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
	76:04:021201	3768,6	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.2.3	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	3768,6	-	-	-	-	-	-	-
	76:04:021201	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	-	-	-	-	-	-	-

*в т.ч. ГВС

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на горячее водоснабжение на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 8

№	Наименование	Потребление тепловой энергии							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Великосельское сельское поселение, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1	с. Великое, в том числе по зонам действия источников:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.1	Котельная с. Великое, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.1	Котельная № 24, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии отсутствуют.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 9

№	Наименование	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Великосельское сельское поселение, в том числе:	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,11	0,11	0,11
1.1	с. Великое, в том числе по зонам действия источников:	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,234	0,234	0,234
1.1.1	Котельная с. Великое, в том числе:	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,234	0,234	0,234
1.1.1.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,234	0,234	0,234
	76:04:020104	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,234	0,234	0,234
1.1.1.3	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Котельная №22, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,085	0,085	0,085
	76:04:021201	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,085	0,085	0,085

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:021201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.3	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,085	0,085	0,085
	76:04:021201	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,085	0,085	0,085
1.1.2.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

- Котельная с. Великое обеспечивает теплоснабжением земли с. Великое с кадастровыми номерами 76:04:020104. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- Котельная №22 обеспечивает теплоснабжением земли ГУП с/п «Сосновый Бор» с кадастровыми номерами 76:04:021201. Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов для эксплуатации строений санатория-профилактория "Сосновый Бор", теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Увеличение зоны действия котельных не предусмотрено.

Зоны действия единой теплоснабжающей организации

Рисунок 1



Присоединенная нагрузка в зоне действия источника

Таблица 10

№	Источник	Кадастровый квартал	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
			отопление	ГВС
1	2	3	4	5
1	котельная с. Великое	76:04:020104	0,803	-
2	котельная № 24	76:04:021201	1,256	0,230

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Перспективная присоединенная нагрузка в зоне действия источника

Таблица 11

№	Источник	Кадастровый квартал	Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч										
			2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026-2028 год		
			Отопление и вентиляция	ГВС, макс.	Отопление и вентиляция	ГВС, макс.	Отопление и вентиляция	ГВС, макс.	Отопление и вентиляция	ГВС, макс.	Отопление и вентиляция	ГВС, макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Котельная с. Великое	76:04:020104	0,815	-	0,815	-	0,803	-	0,803	-	0,803	-	-
2	Котельная № 24	76:04:021201	1,157	0,202	1,157	0,202	1,256	0,230	1,256	0,230	1,256	0,230	

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источниками

Таблица 12

Наименование системы теплоснабжения	Полезный отпуск, Гкал	Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал	Отпуск с коллекторов, Гкал	Собственный нужды источника, факт, Гкал	Хозяйственный нужды источника, Гкал	Производство тепловой энергии, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
котельная с. Великое	1631,368	74,79	1706,16	62,622	0,0	1768,78
котельная № 24	3828,731	893,424	4722,16	173,699	0,0	4895,854

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником тепловой энергии Котельная с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 13

Наименование	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2028
1	2	3	4	5	6	7
Полезный отпуск, Гкал	1830,315	1602,41	1631,368	1631,368	1631,368	1631,368
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал	75,328	133,88	74,79	74,79	74,79	74,79
Отпуск с коллекторов, Гкал	1905,643	1736,29	1706,16	1706,16	1706,16	1706,16
Собственный нужды источника, факт, Гкал	61,412	70,40	62,622	62,622	62,622	62,622
Хозяйственный нужды источника, Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство тепловой энергии, Гкал	1967,055	1806,70	1768,78	1768,78	1768,78	1768,78

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником тепловой энергии Котельная № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 14

Наименование	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2028
1	2	3	4	5	6	7
Полезный отпуск, Гкал	3799,411	3768,09	3828,731	3828,731	3828,731	3828,731
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал	650,762	822,69	893,424	893,424	893,424	893,424
Отпуск с коллекторов, Гкал	4628,173	4590,78	4722,16	4722,16	4722,16	4722,16
Собственный нужды источника, факт, Гкал	161,566	167,37	173,699	173,699	173,699	173,699
Хозяйственный нужды источника, Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство тепловой энергии, Гкал	4789,739	4758,15	4895,854	4895,854	4895,854	4895,854

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение на территории сельского поселения преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Источники тепловой энергии, работающие на единую тепловую сеть в Великосельском сельском поселении, отсутствуют.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная с. Великое, в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 15

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	202-2028
Установленная тепловая мощность, в том числе	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,373	1,373	1,373
Располагаемая тепловая мощность	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,373	1,373	1,373
Затраты тепла на собственные нужды	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,012	0,012	0,012
Потери в тепловых сетях	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
отопление и вентиляция	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,544	0,544	0,544
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,632	0,632	0,632
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,713	0,713	0,713

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная № 24, в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 16

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	202-2028
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная тепловая мощность, в том числе	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Располагаемая тепловая мощность	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,25	4,25	4,25
Затраты тепла на собственные нужды	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,021	0,021	0,021
Потери в тепловых сетях	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,136	0,136	0,136
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,487	1,487	1,487
отопление и вентиляция	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,256	1,256	1,256
горячее водоснабжение	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,230	0,230	0,230
Резерв/дефицит тепловой мощности	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,606	2,606	2,606
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,099	2,099	2,099
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	1,43	1,43	1,43

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 17

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Установленная тепловая мощность, в том числе	5,666	5,666	5,666	5,666	5,673	5,673	5,673
Располагаемая тепловая мощность	5,666	5,666	5,666	5,666	5,623	5,623	5,623
Затраты тепла на собственные нужды	0,057	0,057	0,057	0,057	0,033	0,033	0,033
Потери в тепловых сетях	0,141	0,141	0,141	0,141	0,15	0,15	0,15
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	2,174	2,174	2,174	2,174	2,29	2,29	2,29
отопление и вентиляция	1,972	1,972	1,972	1,972	2,06	2,06	2,06
горячее водоснабжение	0,202	0,202	0,202	0,202	0,230	0,230	0,230

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

- а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
- б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

$$T_i^{omэ} = \frac{HBB_i^{omэ}}{Q_i}, \text{руб./Гкал,}$$

где:

$HBB_i^{omэ}$ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q_i - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{nep} = \frac{HBB_i^{nep}}{Q_i^c}, \text{руб./Гкал,}$$

где:

HVB_i^{nep} - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q_i^c - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{kn} = T_i^{omz} + T_i^{nep} = \frac{HVB_i^{omz}}{Q_i} + \frac{HVB_i^{nep}}{Q_i^c}, \text{руб./Гкал};$$

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{kn,nn} = \frac{HVB_i^{omz} + \Delta HVB_i^{omz}}{Q_i + \Delta Q_i^{nn}} + \frac{HVB_i^{nep} + \Delta HVB_i^{nep}}{Q_i^c + \Delta Q_i^{cnn}}, \text{руб./Гкал};$$

ΔHVB_i^{omz} - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

ΔQ_i^{nn} - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

ΔHVB_i^{nep} - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

ΔQ_i^{cnn} - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения $T_i^{kn,nn}$, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя T_i^{kn} , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения $T_i^{kn,nn}$ меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя T_i^{kn} , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Рассчитать величину эффективного радиуса теплоснабжения и себестоимость транспорта тепловой энергии в разрезе каждого источника тепловой энергии не предоставляется возможным. Графическое обозначение отсутствует.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей

Данные об объемах системы теплоснабжения у потребителей не предоставлены. ИТП отсутствуют.

Таблица 18

Источник	Емкость систем теплоснабжения	Кол-во нормативной подпиточной воды, т/год
1	2	3
Котельная с. Великое	-	-
Котельная № 24	-	-

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 19

Параметр	Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Срок службы	лет	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Доля резерва	%	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельной № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 20

Параметр	Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Срок службы	лет	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Параметр	Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Количество баков-Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Общая емкость баков-аккумуляторов	куб.м.	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Доля резерва	%	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», м³

Таблица 21

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	624,83	624,83	624,83	624,83	624,83	625,3	625,3
нормативные утечки теплоносителя, в том числе	624,83	624,83	624,83	624,83	624,83	625,3	625,3
Котельная с. Великое	69,96	69,96	69,96	69,96	69,96	74,8	74,8
Котельная № 24	554,87	554,87	554,87	554,87	554,87	550,5	550,5
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 22

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
Производительность ВПУ	т/ч	н/д								
Срок службы	лет	н/д								
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	н/д								
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	н/д								
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д								
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д								
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д								
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д								
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д								
Доля резерва	%	н/д								

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 23

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
Производительность ВПУ	т/ч	н/д								
Срок службы	лет	н/д								
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	н/д								
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	н/д								
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д								
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д								
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д								
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д								
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д								
Доля резерва	%	н/д								

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";
- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";
- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов.

В Великосельском сельском поселении данные решения отсутствуют.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложение отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложение отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложение отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В переоборудовании котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.


В связи с отсутствием вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии Котельная с. Великое, котельная № 24 АО «Яркоммунсервис» осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Температурный график работы приведён ниже.

«Утверждаю»

Технический директор

 Сорокин В.В.

« » 20 г.

Температурный график качественного регулирования отпуска
тепловой энергии в тепловую сеть для котельных АО
"Яркоммунсервис"

Наруж. воздуха	В подающ. магистр.	Из систем отопл.
10	40,1	35
9	41,7	36,1
8	43,3	37,2
7	44,9	38,3
6	46,5	39,4
5	48,1	40,4
4	49,6	41,4
3	51,1	42,5
2	52,6	43,4
1	54,1	44,4
0	55,6	45,4
-1	57,1	46,3
-2	58,5	47,4
-3	60	48,3
-4	61,4	49,2
-5	62,9	50,1
-6	64,3	51
-7	65,7	51,9
-8	67,1	52,8
-9	68,5	53,7
-10	69,9	54,6
-11	71,2	55,4
-12	72,6	56,3
-13	74	57,1
-14	75,3	58
-15	76,7	58,8
-16	78	59,7
-17	79,4	60,5
-18	80,7	61,3
-19	82	62,1
-20	83,3	62,9
-21	84,7	63,7
-22	86	64,5
-23	87,3	65,3
-24	88,6	66,1
-25	89,9	66,9
-26	91,2	67,7
-27	92,4	68,4
-28	93,7	69,3
-29	95	70

Расчетной температурой наружного воздуха для Великосельского сельского поселения, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является -29 ((температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92), населенный пункт Ярославль).

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 24

Наименование системы теплоснабжения	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Собственный нужды источника, Гкал/ч	Располагаема мощность, Гкал/ч	Хозяйственный нужды, Гкал/ч	Резерв, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7
котельная с. Великое	0,803	0,014	0,012	1,373	0,0	0,544
котельная № 24	1,487	0,136	0,021	4,25	0,0	2,606

Котельная с. Великое

Таблица 25

Наименование системы теплоснабжения	Ед. Измер.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установленная мощность	Гкал/ч	1,366	1,366	1,366	1,366	1,373	1,373	1,373
Располагаемая мощность	Гкал/ч	1,366	1,366	1,366	1,366	1,373	1,373	1,373
Мощность нетто	Гкал/ч	1,352	1,352	1,352	1,352	1,1,361	1,1,361	1,1,361
Резерв	Гкал/ч	0,523	0,523	0,523	0,523	0,544	0,544	0,544

Котельная № 24

Таблица 26

Наименование системы теплоснабжения	Ед. Измер.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установленная мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	425	425	425
Мощность нетто	Гкал/ч	4,257	4,257	4,257	4,257	4,229	4,229	4,229
Резерв	Гкал/ч	2,771	2,771	2,771	2,771	2,606	2,606	2,606

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения отсутствуют.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Котельная № 24

Таблица 27

Начальный узел	Конечный узел	Принадлежность	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр внутрен. сущ., мм	Диаметр внутрен. рекоменд., мм
1	2	3	4	5	6	7
тк2	Адм зд.,	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	16	26	32
У6	Реп,1	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	36	26	32
У6	Реп,2	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	27	26	32
У6	Реп,3	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	32	26	32
У6	Реп,4	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	56	26	32
У7	тк6	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	100	100	125
У9	Спальный корпус,4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	58	51	69
У9	Спальный корпус,3	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	11	51	69
У8	Спальный корпус,2	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	23	51	69
У7	Спальный корпус,1	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	28	51	70
У5	У7	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	250	100	125
тк7	Спальный корпус,5	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	41	26	32
У3	Клуб,столовая	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	100	81	100
тк3	тк4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	56	100	125
тк4	У4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	22	100	125
У4	У5	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	69	100	125
Всего				925,0		

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения участка тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей к замене.

Для обеспечения нормативной надежности рекомендованы участки тепловой сети к перекладке сроком службы более 25 лет.

Таблица 28

Источник	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м	
	Тепловые сети отопления	Тепловые сети горячего водоснабжения
1	2	3
Котельная с. Великое	-	-
котельная № 24	-	-
Итого	0,0	0,0

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии Котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 29

№	Наименование котельной	Вид топлива	Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Котельная с. Великое	Природный газ	Выработка тепловой энергии, Гкал	1989,1	1832,05	1967,055	1722,520	1806,70	1768,78	1768,78	1768,78	
			Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57
			Расход условного топлива, т.у.т.	311,4	286,8	286,8	266,3	266,3	276,94	276,94	276,94	
			Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)	258,5	238,1	238,1	221,1	221,1	238,17	238,17	238,17	
			Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,13	0,13	0,13	
			ННЗТ	-	-	-	-	-	-	-	-	
			НЭЗТ	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОНЗТ	-	-	-	-	-	-	-	-				

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии Котельная № 24 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 30

№	Наименование котельной	Вид топлива	Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная с. Сосновый Бор	Природный газ	Выработка тепловой энергии, Гкал	5451,5	5175,9	4733,175	4789,74	4758,15	4895,854	4895,854	4895,854
			Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	158,9	158,9	158,9
			Расход условного топлива, т.у.т.	845,6	802,8	802,8	745,6	745,6	777,95	777,95	777,95
			Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)	701,8	666,3	666,3	618,8	618,8	669,04	669,04	669,04
			Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,26	0,26	0,26
			ННЗТ	-	-	-	-	-	-	-	-
			НЭЗТ	-	-	-	-	-	-	-	-
ОНЗТ	-	-	-	-	-	-	-	-			

Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 31

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	3	4	5	6	7	8	9
Выработка тепловой энергии, Гкал	7440,6	7007,95	6700,23	6512,26	6564,85	6664,634	6664,634
Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	158,3	158,3
Расход условного топлива, т.у.т.	1157	1089,6	1089,6	1011,9	1011,9	1054,89	1054,89
Расход натурального топлива, природный газ (тыс.куб.м)	960,3	904,4	904,4	839,9	839,9	907,21	907,21

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Котельная с. Великое - основным видом топлива является природный газ.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 32

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива		
				Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температура вспышки	Содержание примесей мах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная с. Великое	Природный газ	н/д	н/д	н/д	н/д
2	Котельная № 24	Природный газ	н/д	н/д	н/д	н/д

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Великосельском сельском поселении является природный газ.

Таблица 33

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.)
1	2	3	4
	Великосельское сп, в т.ч.	Природный газ	839,9
1.1	котельная с. Великое	Природный газ	221,1
1.2	котельная №22	Природный газ	618,8

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 34

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети и котельную	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
ВСЕГО:				

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 35

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
ВСЕГО:				

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствует.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающих организаций является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, статус единой теплоснабжающей организации на территории Великосельского сельского поселения присвоить:

- АО «Яркоммунсервис».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО в Великосельском сельском поселении:

- АО «Яркоммунсервис» - в зоне действия котельных:

-Котельная с. Великое.

-Котельная № 24.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающих организаций является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселения.

Таблица 36

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Протяженность тепловых сетей, м	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	котельная с. Великое	1,373	АО «Яркоммунсервис»	н/д	Котельная, тепловые сети	В собственности	620	+	1	АО «Яркоммунсервис»	ПП Адм. РМР
2	котельная № 24	4,25	АО «Яркоммунсервис»	н/д	Котельная, тепловые сети	В собственности	6692	+	1	АО «Яркоммунсервис»	ПП Адм. РМР

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Великосельском сельском поселении на момент актуализации отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Великосельском сельском поселении

Таблица 37

№	Расположение	Система централизованного теплоснабжения	Теплоснабжающая организация, теплосетевая	Зоны деятельности ЕТО
1	2	3	4	5
1	с. Великое	Котельная с. Великое	АО «Яркоммунсервис»	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 76:04:020104
2	с. Сосновый Бор	Котельная № 24		потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 76:04:021201

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.
Решения отсутствуют.

Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Великосельского сельского поселения, бесхозные сети отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения отсутствуют.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы газоснабжения источников отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 38

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	-	-	-	-	-	-	-
2	Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	1683,0	1683,0	1552,0	1602,41	1631,37	1631,37	1631,37
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	1683,0	1683,0	1552,0	1602,41	1631,37	1631,37	1631,37
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	1683,0	1683,0	1552,0	1602,41	1631,37	1631,37	1631,37
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-
6	Удельное теплотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	-	-	-	-	-	-	-
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5121	5121	5121	5121	5052,5	5052,5	5052,5
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м2	57,3	57,3	57,3	57,3	56,47	56,47	56,47
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,238	0,238	0,238	0,238	0,234	0,234	0,234
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	536,5	536,5

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	-	-	-	-	-	-	-
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 39

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,829	0,829	0,829	0,829	0,803	0,803	0,803
3	Доля резерва тепловой мощности	%	38	38	38	38	39,6	39,6	39,6
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,915	1,913	1,627	1,627	1,706	1,706	1,706
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	163,15	163,15	156,6	156,6	162,31	162,31	162,31
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 40

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
1.1	магистральных	км	0	0	0	0	0	0	0
1.2	распределительных	км	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	магистральных	м2	0	0	0	0	0	0	0
2.2	распределительных	м2	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	4	5	6	7	8	9	10
3.1	магистральных	лет	0	0	0	0	0	0	0
3.2	распределительных	лет	4	5	6	7	8	9	10
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д						
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	84,3	84,3	84,3	84,3	85,5	85,5	85,5
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	4	4	4	4	4	4	4
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д						
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	40	40	40	40	40	40	40
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д						
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная № 24 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 41

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,359	1,359	1,359	1,359	1,478	1,478	1,478
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,213	0,213	0,213	0,213	0,212	0,212	0,212
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	1,146	1,146	1,146	1,146	1,275	1,275	1,275
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,969	0,969	0,969	0,969	1,07	1,07	1,07
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,177	0,177	0,177	0,177	0,206	0,206	0,206
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	4159,0	4159,0	3790,0	3790,0	3828,73	3828,73	3828,73
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	-	-	-	-	-	-	-
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5121	5121	5121	5121	5052,5	5052,5	5052,5
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,078	0,078	0,078	0,078	0,085	0,085	0,085
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	254,9	254,9	254,9	254,9	220,04	220,04	220,04
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная № 24 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 42

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,486	1,486	1,486	1,486	1,623	1,623	1,623
3	Доля резерва тепловой мощности	%	64	64	64	64	61	61	61
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	5,284	5,284	4,639	4,639	4,722	4,722	4,722
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	160,29	160,29	155,11	155,11	164,74	164,74	164,74
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д						
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д						
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная № 24 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 43

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	6,1	6,1	6,1	6,1	6,69	6,69	6,69
1.1	магистральных	км	0	0	0	0	0	0	0
1.2	распределительных	км	6,1	6,1	6,1	6,1	6,69	6,69	6,69
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	479,4	479,4	479,4	479,4	559,213	559,213	559,213

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	магистральных	м2	0	0	0	0	0	0	0
2.2	распределительных	м2	479,4	479,4	479,4	479,4	559,213	559,213	559,213
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	16	17	18	19	22	23	24
3.1	магистральных	лет	0	0	0	0	0	0	0
3.2	распределительных	лет	16	17	18	19	22	23	24
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,359	1,359	1,359	1,359	1,478	1,478	1,478
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	352,6	352,6	352,6	352,6	378,36	378,36	378,36
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,849	0,849	0,849	0,849	0,893	0,893	0,893
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,849	0,849	0,849	0,849	0,893	0,893	0,893
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	14	14	22	14	18	18	18
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,13	0,13	0,13
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	40	40	40	40	40	40	40
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы электрической энергии;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;
- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения не предоставлены.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей выполнить невозможно.



**Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»**

УТВЕРЖДЕНО:

**Постановлением администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области
от 15.09.2023 № 872**

**Схема теплоснабжения
Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 г.**

Актуализация на 2024 г.

«РАЗРАБОТЧИК»

Директор

ООО «Энергосервисная Компания»

_____ А.Ю. Тюрин

«__» _____ 2023 г.

Схема теплоснабжения

Великосельского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области на период 2013-2028 г.

Актуализация на 2024 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исполнитель:

_____ /Коврижных К.Н./

УН.СТ.37.2023.25.08

Иваново 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.....	5
Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	5
Часть 2 Источники тепловой энергии	7
Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	11
Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии.....	28
Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	28
Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.....	33
Часть 7 Балансы теплоносителя	41
Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом....	43
Часть 9 Надежность теплоснабжения	45
Часть 10 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	47
Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	51
Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.....	54
Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	57
Глава 3 Электронная модель схемы теплоснабжения.....	67
Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.....	68
Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....	74
Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах".	75
Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии".....	79
Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.....	87
Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	89

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"	90
Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	92
Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	92
Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....	103
Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	109
Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	111
Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	113
Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.....	114
Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....	114

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Краткая характеристика систем централизованного теплоснабжения

Великосельское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Границы Великосельского сельского поселения установлены в административных границах Великосельского, Кузовковского и Плотинского сельских округов.

Территория городского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовой температурой 4,3 градуса.

Самый теплый месяц — июль, когда средняя температура достигает +18°C, а среднедневная +23°C.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт Ярославль Ярославской области

Таблица 1

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средняя температура наружного воздуха	-10,2	-9,1	-3,3	4,7	12,0	16,1	18,4	16,2	10,3	4,0	-2,3	-7,3

Площадь городского поселения составляет 150,47 кв.км.

По состоянию на 2021 год численность населения составляет 3331 человек.

Теплоснабжение Великосельского сельского поселения осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в собственности АО «Яркоммунсервис»:

- котельная с. Великое

Котельная с. Великое расположена в с. Великое Великосельского сельского поселения. АО «Яркоммунсервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в собственности. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 °С. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – АО «Яркоммунсервис».

- котельная № 24

Котельная № 24 расположена на территории ГУП с/п «Сосновый Бор» Великосельского сельского поселения. АО «Яркоммунсервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, четырехтрубная, горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Температурный график работы котельной 95/70 °С. Температурный график работы ГВС 60/40 °С. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – АО «Яркоммунсервис».

Производственные котельные


Отсутствуют.

Индивидуальное теплоснабжение

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации приведены ниже.

Рисунок 1

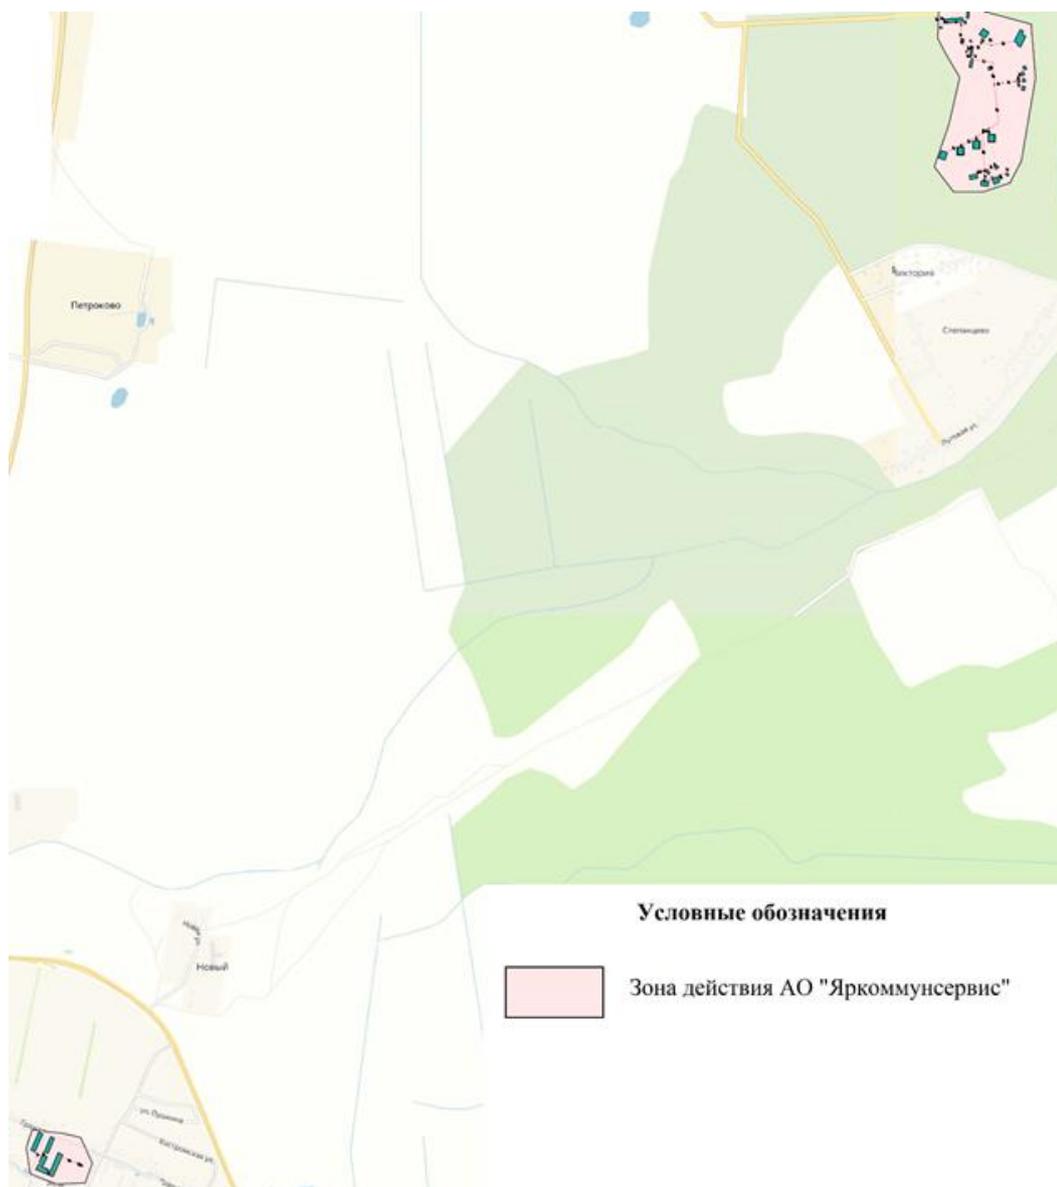

Часть 2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

Таблица 2

№	Котельная	Марка котла	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Вид топлива	Срок службы	КПД, %	Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Котельная с. Великое	Водогрейный Rex 75 №1	0,635	0,644	Природный газ	8	н/д	156,1
		Водогрейный Rex 85 №2	0,731	0,729	Природный газ	8	н/д	156,00
2	Котельная № 24	Водогрейный Термотехник ТТ-100 № 1	2,15	2,13	Природный газ	10	н/д	159,19
		Водогрейный Термотехник ТТ-100 № 2	2,15	2,12	Природный газ	10	н/д	159,29

Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной мощности приведены в таблице 1.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 1.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 3

№	Источник тепловой энергии	Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч*	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
1	2	3	4	5
1	котельная с. Великое	1,373	0,012	1,361
2	котельная № 24	4,25	0,021	4,229

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 4

№	Источник тепловой энергии	Марка котла	Дата ввода КА в эксплуатацию	Нормативный срок службы КА	Фактический срок службы КА	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса	Статистика отказов и восстановлений КА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Котельная с. Великое	Водогрейный Rex 75	2015	15	8	-	-	-	-
		Водогрейный Rex 85	2015	15	8	-	-	-	-
2	Котельная № 24	Водогрейный Термотехник ТТ-100	2013	15	10	-	-	-	-
		Водогрейный Термотехник ТТ-100	2013	15	10	-	-	-	-

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Котельная с. Великое

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

Котельная №22

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Информация по среднегодовой загрузке источников АО «Яркомунасервис» за базовый год не предоставлена.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Расчеты за тепловую энергию, отпущенную в сеть, от источников производятся расчетным путем.

Информация о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии на источниках.

Таблица 5

Наименование котельной	Приборы учета тепловой энергии			
	Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной	Марка прибора учета	Место установки прибора учета	Дата установки/последней поверки прибора учета
1	2	3	4	5
котельная с. Великое	нет	-	-	-
котельная № 24	нет	-	-	-

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным РСО отказы и восстановления оборудования на источниках за базовый год отсутствовали.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей

В Великосельском сельском поселении функционируют два независимых источника тепловой энергии. Резервирование отдельных участков отсутствует.

Реестр тепловых сетей от котельной с. Великое

Таблица 6

№п/п	Обозначение участка сети	Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Ду), мм	Общая длина трубопроводов, м	Длина участков сети, м			Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации
				Всего	Из них по типу прокладки		
					надземная	канальная	
1	Іб	133(125)	20	10	10		2017
2	ІІ	133(125)	140	70		70	2017
3	ІІІ	108(100)	22	11		11	2018
4	ІV	108(100)	130	65		65	2018
5	V	89(80)	120	60		60	2018
6	VI	108(100)	82	41		41	2018
7	VII	108(100)	106	53	53		2018
Итого:			620	310		247	

Реестр тепловых сетей от котельной № 24 с. Сосновый Бор

Таблица 7

Обозначение участка сети	Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Ду), мм	Общая длина трубопроводов, м	Длина участков сети, м			Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации	Температурный график	
			Всего	Из них по типу прокладки				
				Надземн	Канальн.			Бесканал.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Новая котельная - У1	159 (150)	8	4	4			2013	95/70
У1-ТК1	108 (100)	154	77	77			после 2004	95/70
ТК1-МЖД	76(65)	194	97	97			после 2004	95/70
ТК1-Адм. здание	38 (32)	32	16	16			после 2004	95/70
У1-Старая котельная	159 (150)	20	10			10	2016	95/70
У1-Старая котельная	159 (150)	16	8	8			2016	95/70
Старая котельная - узел врезки Тех. Здания	108 (100)	98	49	49			после 2004	95/70
Узел врезки - Тех. Здание	108 (100)	8	4	4			после 2004	95/70
Узел врезки - Тех. Здания - Опуск 1	108 (100)	82	41	41			после 2004	95/70
Опуск 1-Мед. Корпус	108 (100)	42	21			21	после 2004	95/70
Опуск 1-Столовая, клуб	110 (94,9)	62	31		31		2016	95/70
Опуск 1-Столовая, клуб	89 (80)	200	100			100	2016	95/70
Старая котельная - узел врезки Слесарного цеха	108 (100)	156	78	78			после 2004	95/70
Узел врезки - Столярный цех	45 (40)	24	12	12			после 2004	95/70
Узел врезки - Слесарный цех	38(32)	10	5	5			после 2004	95/70
Узел врезки слесарного цеха- узел врезки ур.Репьевка	108(100)	138	69	69			после 2004	95/70
Узел врезки - ТК2	108(100)	148	74			74	после 2004	95/70
Узел врезки ур.Репьевка-узел врезки ТК4	108(100)	500	250	250			после 2004	95/70
Узел врезки - ТК4	57 (50)	2	1	1			после 2004	95/70
ТК4- Спальный корпус №1	57 (50)	56	28			28	после 2004	95/70
Узел врезки ТК4 - Узел врезки ТК5	108 (100)	200	100	100			после 2004	95/70

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Обозначение участка сети	Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Du), мм	Общая длина трубопроводов, м	Длина участков сети, м			Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации	Температурный график	
			Всего	Из них по типу прокладки				
				Надземн	Канальн.			Бесканал.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Узел врезки ТК5 - Узел врезки к Спальному корпусу №2	108(100)	30	15	15			после 2004	95/70
Узел врезки-Опуск 3	57 (50)	10	5	5			после 2004	95/70
Опуск 3- Спальный корпус №2	57(50)	36	18			18	после 2004	95/70
Узел врезки спального корпуса №2 - узел врезки к спальному корпусу №3	108 (100)	140	70	70			после 2004	95/70
Узел врезки-опуск 4	57(50)	10	5	5			после 2004	95/70
Опуск 4 - Спальный корпус № 3	57(50)	32	16			16	после 2004	95/70
Узел врезки - Спальный корпус №4	57(50)	88	44	44			после 2004	95/70
Узел врезки - Спальный корпус №4	57 (50)	28	14			14	после 2004	95/70
Узел врезки к ТК5-ТК5	108 (100)	10	5	5			после 2004	95/70
ТК5-ТК6	108 (100)	286	143	143			после 2004	95/70
ТК6-узел врезки к Ж/Д Лит Д	57 (50)	36	18			18	после 2004	95/70
Узел врезки - Ж/Д Лит Д	32 (25)	14	7			7	после 2004	95/70
Узел врезки - Ж/Д Лит В	32 (25)	56	28			28	после 2004	95/70
ТК6-Спальный корпус №5	38(32)	82	41			41	после 2004	95/70
ТК6-У2	110(94,9)	28	14			14	2016	95/70
У2-узел врезки	108(100)	30	15			15	2016	95/70
Узел врезки-ЛОК с бассейном	89(80)	16	8			8	2016	95/70
Узел врезки- Администрация	57(50)	12	6			6	после 2004	95/70
Узел врезки- узел врезки Ж/Д Лит Е,Ж	57(50)	70	35			35	после 2004	95/70
Узел врезки-Ж/Д Лит Ж	32(25)	10	5			5	после 2004	95/70
Узел врезки-Ж/Д Лит Е	32(25)	64	32			32	после 2004	95/70
Новая котельная - У1	108(100)	8	4	4			после 2004	65/40
У1-ТК1	108(100)	154	77	77			после 2004	65/40
ТК1- Административное здание с проходной	45(40)	16	16	16			после 2004	65
ТК1- Административное здание с проходной	38(32)	16	16	16			после 2004	40
Узел врезки-МЖД	57(50)	224	112	112			после 2004	65/40
Новая котельная- Старая котельная	108(100)	20	10			10	после 2004	65/40
Новая котельная - Старая котельная	108(100)	16	8	8			после 2004	65/40

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Обозначение участка сети	Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Du), мм	Общая длина трубопроводов, м	Длина участков сети, м				Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации	Температурный график
			Всего	Из них по типу прокладки				
				Надземн	Канальн.	Бесканал.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Старая котельная-Опуск1	57(50)	176	88	88			после 2004	65/40
Опуск1-Медкорпус	57(50)	21	21			21	после 2004	65
Опуск1-Медкорпус	45(40)	21	21			21	после 2004	40
Опуск1-Столовая, клуб	63(54,6)	62	31		31		2016	65/40
Опуск1-Столовая, клуб	63(54,6)	200	100			100	2016	65/40
Старая котельная-ТК4	108(100)	794	397	397			после 2004	65/40
ТК4- Спальный корпус №1	57(50)	28	28			28	после 2004	65
ТК4- Спальный корпус №1	45(40)	28	28			28	после 2004	40
Узел врезки к ТК4-узел врезки ТК5	108(100)	200	100	100			после 2004	65/40
Узел врезки к ТК5-Узел врезки к спальному корпусу №2	76(65)	15	15	15			после 2004	65
Узел врезки к ТК5-Узел врезки к спальному корпусу №2	57(50)	15	15	15			после 2004	40
Узел врезки-Опуск 3	57(50)	5	5	5			после 2004	65
Узел врезки-Опуск 3	45(40)	5	5	5			после 2004	40
Опуск 3-Спальный корпус №2	57(50)	18	18			18	после 2004	65
Опуск 3-Спальный корпус №2	45(40)	18	18			18	после 2004	40
Узел врезки к опуску 3-узел врезки к опуску 4	57(50)	140	70	70			после 2004	65/40
Узел врезки- опуск 4	57(50)	5	5	5			после 2004	65
Узел врезки-опуск 4	45(40)	5	5	5			после 2004	40
Опуск 4 - Спальный корпус № 3	57(50)	16	16			16	после 2004	65
Опуск 4 - Спальный корпус № 3	45(40)	16	16			16	после 2004	40
Узел врезки опуска 4-опуск 5	38(32)	88	44	44			после 2004	65/40
Опуск 5-Спальный корпус № 4	38(32)	28	14			14	после 2004	65/40
Узел врезки - ТК5	89(80)	5	5	5			после 2004	65
Узел врезки - ТК5	57(50)	5	5	5			после 2004	40
ТК5-ТК6	89(80)	143	143	143			после 2004	65
ТК5-ТК6	57(50)	143	143	143			после 2004	40
ТК6-Спальный корпус №5	45(40)	41	41			41	после 2004	65
ТК6-Спальный корпус №5	38(32)	41	41			41	после 2004	40
ТК6-узел врезки к Ж/Д Лит Д	76(65)	18	18			18	после 2004	65
ТК6-узел врезки к Ж/Д Лит Д	57(50)	18	18			18	после 2004	40

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Обозначение участка сети	Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Ду), мм	Общая длина трубопроводов, м	Длина участков сети, м			Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации	Температурный график	
			Всего	Из них по типу прокладки				
				Надземн	Канальн.			Бесканал.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Узел врезки-Ж/Д Лит Д	32(25)	14	7			7	после 2004	65/40
Узел врезки-Ж/Д Лит В	45(40)	28	28			28	после 2004	65
Узел врезки-Ж/Д Лит В	32(25)	28	28			28	после 2004	40
ТК6-У2	76(65)	14	14			14	после 2004	65
ТК6-У2	57(50)	14	14			14	после 2004	40
У2-узел врезки	89(80)	30	15			15	2016	65/40
Узел врезки - Администрация	57(50)	12	6			6	после 2004	65/40
Узел врезки-ЛОК с бассейном	57(50)	16	8			8	2016	65/40
Узел врезки-Узел врезки Ж/Д Лит Е,Ж	57(50)	35	35			35	после 2004	65
Узел врезки-Узел врезки Ж/Д Лит Е,Ж	45(40)	35	35			35	после 2004	40
Узел врезки-Ж/Д Лит Ж	45(40)	5	5			5	после 2004	65
Узел врезки-Ж/Д Лит Ж	32(25)	5	5			5	после 2004	40
Узел врезки-Ж/Д Лит Е	45(40)	32	32			32	после 2004	65
Узел врезки-Ж/Д Лит Е	32(25)	32	32			32	после 2004	40
ТК 2- ТК 3	57(50)	122	61		61		2001	95/70
ТК 3- У-1	57(50)	34	17		17		2001	95/70
ТК 3- Ж/Д №4	57(50)	60	30		30		2001	95/70
У-1- Ж/Д №3	57(50)	16	8		8		2001	95/70
У-1-У-2	57(50)	38	19		19		2001	95/70
У-2- Ж/Д №2	57(50)	30	15		15		2001	95/70
У-2- Ж/Д №1	57(50)	82	41		41		2001	95/70
Итого		6692	3791	2376	253	1162		


Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Ниже приведены схемы тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии.

Котельная с. Великое


Тепловые сети отопления

Рисунок 2

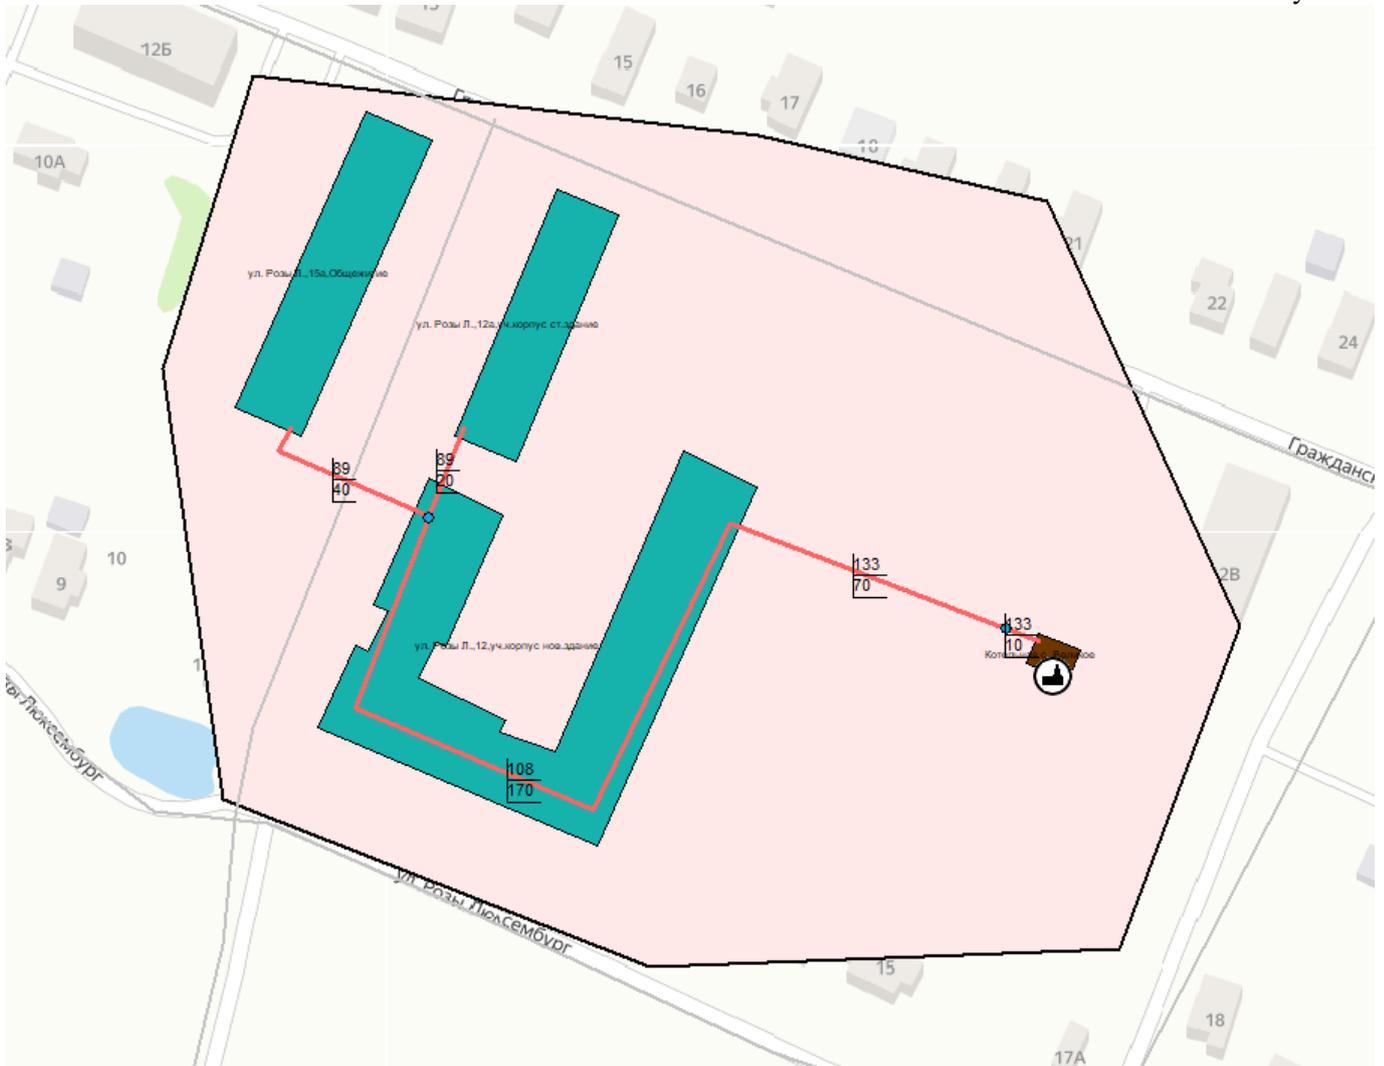


Котельная № 24. Сети отопления

Рисунок 3

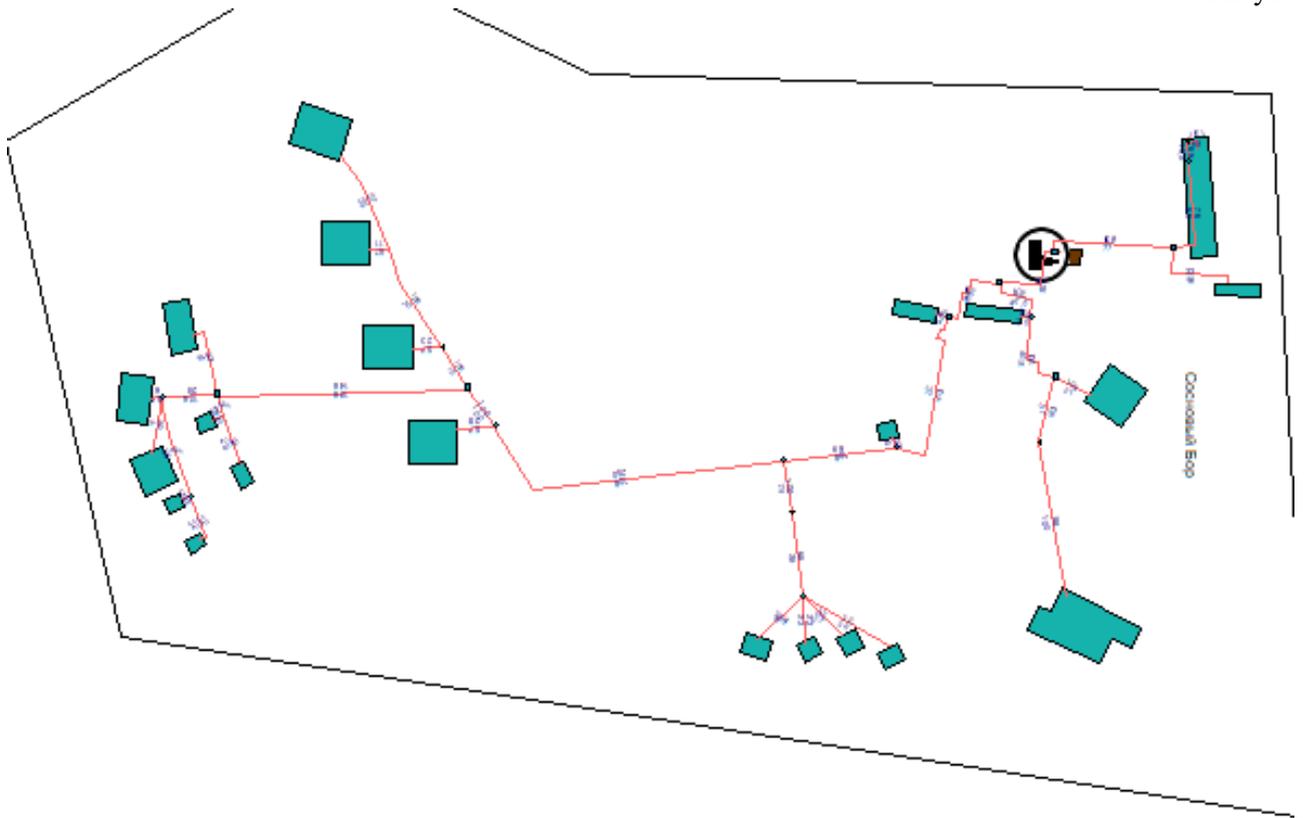

Котельная № 24. Сети ГВС

Рисунок 4

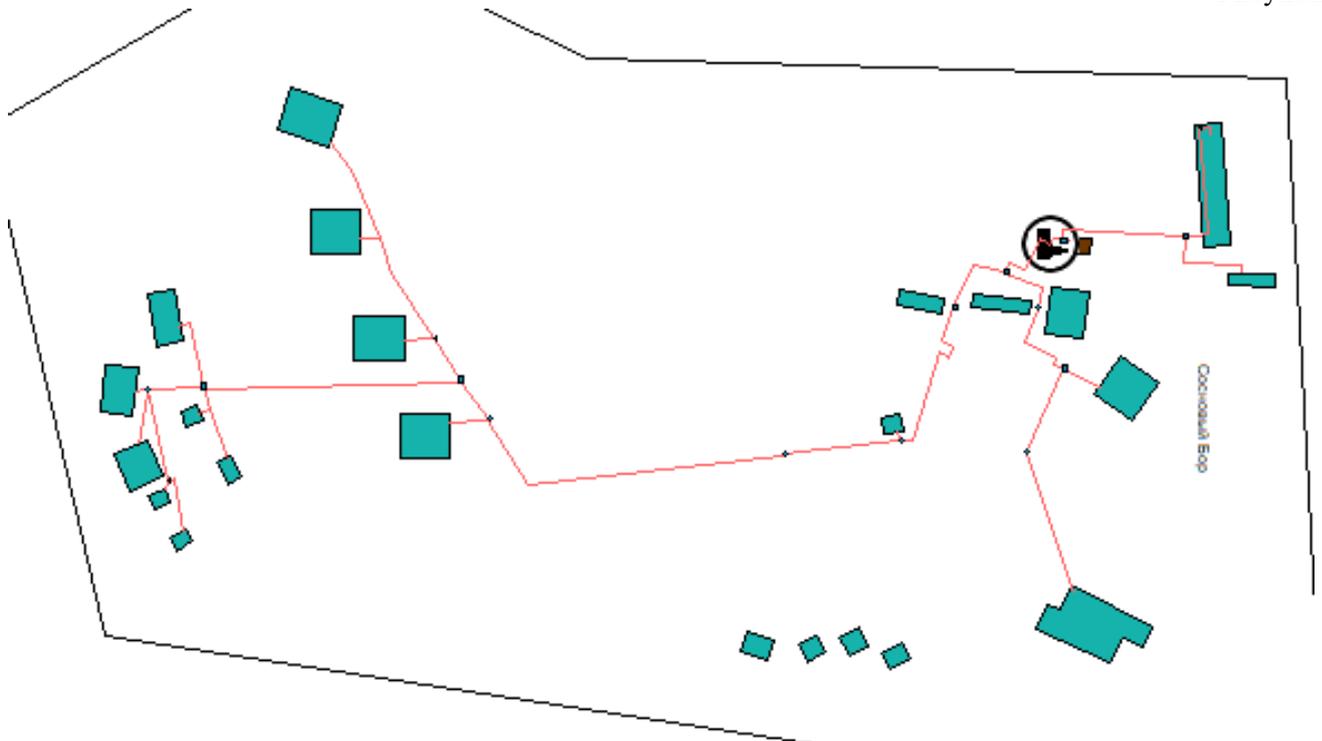

Параметры тепловых сетей

Магистральные тепловые сети отсутствуют.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации АО «Яркоммунсервис» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис» за 2022 год

Таблица 8

Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м2
1	2	3
Котельная с. Великое		
133	160	21,28
108	340	36,72
89	120	10,68
Всего	620	68,68
Котельная № 24		
159	44	6,996
108	3304	356,832
89	394	35,066
76	241	18,316
65	262	17,03
57	1653	94,221
45	274	12,33
38	297	11,286
32	223	7,136
Итого	6692	559,213

Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации АО «Яркоммунсервис» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис» за 2022 год

Таблица 9

Год прокладки	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м2
1	2	3
Котельная с. Великое		
До 1990	0,0	0,0
С 1991 по 1998	0,0	0,0
С 1999 по 2003	0,0	0,0
С 2004	620	68,68
Котельная № 24		
До 1990	0,0	0,0
С 1991 по 1998	0,0	0,0
С 1999 по 2003	0,0	0,0
С 2004	6692	559,213

Центральные тепловые пункты

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Индивидуальные тепловые пункты

Информация не предоставлена.

Характеристика оборудования насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации АО «Яркоммунсервис» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 10

Год актуализации (разработки)	Строительство магистральных тепловых сетей, м	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м	Доля строительства тепловых сетей, %	Доля реконструкции тепловых сетей, %
1	2	3	4	5	6	7
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Информация не предоставлена.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация об описании тепловых пунктов, камер и павильонов отсутствует.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по следующим температурным графикам:

- котельная с. Великое - температурный график системы отопления 95/70 °С;
- котельная № 24 - температурный график системы отопления 95/70 °С, температурный график системы ГВС 65/45 °С.

«Утверждаю»

Технический директор

 Сорокин В.В.

«___» _____ 20 г.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в тепловую сеть для котельных АО "Яркоммунсервис"

Наруж. воздуха	В подающ. магистр.	Из систем отопл.
10	40,1	35
9	41,7	36,1
8	43,3	37,2
7	44,9	38,3
6	46,5	39,4
5	48,1	40,4
4	49,6	41,4
3	51,1	42,5
2	52,6	43,4
1	54,1	44,4
0	55,6	45,4
-1	57,1	46,3
-2	58,5	47,4
-3	60	48,3
-4	61,4	49,2
-5	62,9	50,1
-6	64,3	51
-7	65,7	51,9
-8	67,1	52,8
-9	68,5	53,7
-10	69,9	54,6
-11	71,2	55,4
-12	72,6	56,3
-13	74	57,1
-14	75,3	58
-15	76,7	58,8
-16	78	59,7
-17	79,4	60,5
-18	80,7	61,3
-19	82	62,1
-20	83,3	62,9
-21	84,7	63,7
-22	86	64,5
-23	87,3	65,3
-24	88,6	66,1
-25	89,9	66,9
-26	91,2	67,7
-27	92,4	68,4
-28	93,7	69,3
-29	95	70

Расчетной температурой наружного воздуха для Великосельского сельского поселения, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является -29 ((температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92), населенный пункт Ярославль).

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельных не предоставлены.

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть $\pm 3\%$;
- по давлению в подающем трубопроводе $\pm 5\%$;
- по давлению в обратном трубопроводе $\pm 0,2$ кгс/с м².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на $+5\%$. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников и ЦТП.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 11

Наименование котельной	Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка т/ч	Температура, °С		Отпуск в сеть, Гкал/ч
	в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе		на выходе	на входе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Котельная с. Великое	40	15	75,5	75,5	0,0	95,0	83,56	0,86
Котельная № 24	50	20	106,3	106,3	0,0	95,0	77,99	1,81

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Данные о повреждениях за отопительный и неотопительный период по котельной с. Великое

Таблица 12

№	Период (год)	Место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами)	Материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, кв. м	Дата и время обнаружения повреждения	Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения	Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения						Дата и время начала устранения повреждения	Дата и время завершения устранения повреждения	Дата и время включения теплоснабжения потребителям	Время вынужденного отключения участков сети, вызванное отказом и его устранением	Общая материальная характеристика тепловой сети данной системы теплоснабжения, кв. м	Плановая длительность работы тепловой сети, ч	Причина аварии	
						система отопления		система вентиляции		система ГВС									
						всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные о недоотпуске тепловой энергии по котельной с. Великое

№	Период (год)	Аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал	Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал
1	2	3	4
1	2017	-	-
2	2018	-	-
3	2019	-	-
4	2020	-	-
5	2021	-	-
6	2022	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг.
Актуализация на 2024 год.

Данные о повреждениях за отопительный и неотопительный период по котельной № 24

Таблица 13

№	Период (год)	Место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами)	Материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, кв. м	Дата и время обнаружения повреждения	Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения	Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения						Дата и время начала устранения повреждения	Дата и время завершения устранения повреждения	Дата и время включения теплоснабжения потребителям	Время вынужденного отключения участков сети, вызванное отказом и его устранением	Общая материальная характеристика тепловой сети данной системы теплоснабжения, кв. м	Плановая длительность работы тепловой сети, ч	Причина аварии	
						система отопления		система вентиляции		система ГВС									
						всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные о недоотпуске тепловой энергии по котельной № 24

№	Период (год)	Аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал	Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал
1	2	3	4
1	2017	-	-
2	2018	-	-
3	2019	-	-
4	2020	-	-
5	2021	-	-
6	2022	-	-

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 14

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
1	2
300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800-1000	40
1200-1400	До 54

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Информация о диагностике тепловых сетей предоставлена АО «Яркоммунсервис».

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п.

2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «приложение АК СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

2.1. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «приложение АН СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»». Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

2.2. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях («приложение БГ СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»»).

3. Проведение испытаний тепловых сетей

3.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно утвержденной программы.

3.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «приложением АК СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

3.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой,

разработанной в соответствии с требованиями «приложение АН СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

3.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «приложение БГ СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

Испытания на гидравлические потери проводятся ежегодно два раза в летний период в соответствии с требованием технических регламентов.

Испытания на максимальную температуру не проводились.

Испытания на фактические тепловые потери не проводились.

Для трубопроводов тепловых сетей со сроком эксплуатации менее пяти лет поправочные коэффициенты при расчете нормативных потерь применять не допускается.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;
- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии теплосетевой организации АО «Яркоммунсервис» в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 15

Год актуализации	Магистральные тепловые сети, Гкал	Распределительные тепловые сети, Гкал	Всего, Гкал	Фактические потери тепловой энергии, Гкал	Всего в % от отпущенной тепловой энергии
1	2	3	4	5	
Котельная с. Великое					
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-

Год актуализации	Магистральные тепловые сети, Гкал	Распределительные тепловые сети, Гкал	Всего, Гкал	Фактические потери тепловой энергии, Гкал	Всего в % от отпущенной тепловой энергии
1	2	3	4	5	
2019	-	103,25	103,25	н/д	-
2020	-	103,25	103,25	н/д	-
2021	-	103,25	103,25	75,328	3,83
2022	-	74,79	74,79	75,557	4,39
Котельная № 24					
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	75,22	75,22	н/д	-
2020	-	75,22	75,22	н/д	-
2021	-	75,22	75,22	758,479	16,02
2022	-	893,42	893,42	650,762	13,59

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме без элеваторов.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии.

Таблица 16

Принадлежность	Наименование, адрес	Марка прибора учета	Дата установки/ последней поверки прибора учета	Потребление, Гкал		
				отопление	ГВС	куб.м. на ГВС
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Уровень оснащённости приборами учета коммунальных ресурсов по потребителям низкий, не все объекты оснащены общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019): до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить

оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении":

«Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

«Коммерческий учет поставляемых потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии»

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, не предоставлены.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Великосельского сельского поселения бесхозяйные сети не выявлены.

Данные энергетических характеристик тепловой сети

Энергетические характеристики отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии:

- Котельная с. Великое обеспечивает теплоснабжением земли с. Великое с кадастровыми номерами 76:04:020104. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- Котельная №22 обеспечивает теплоснабжением земли ГУП с/п «Сосновый Бор» с кадастровыми номерами 76:04:021201. Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов для эксплуатации строений санатория-профилактория "Сосновый Бор", теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

Таблица 17

№	Источник	Кадастровый квартал	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
			отопление и вентиляция	ГВС
1	2	3	4	5
1	котельная с. Великое	76:04:020104	0,815	-
2	котельная № 24	76:04:021201	1,256	0,230

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории Великосельского сельского поселения тепловая мощность определена нуждами тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение общественных и жилых зданий, а также на производственные нужды предприятий.

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии приведены ниже.

Котельная с. Великое

Таблица 18

№	Назначение	Наименование, Адрес	Нагрузка на систему отопления, Гкал/ч	Нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч	Температура внутри помещения, град. Ц.
1	2	3	4	5	6
1	Соц.сфера	ул. Розы Л.,12,уч.корпус нов.здание	0,34474	-	16
2	Соц.сфера	ул. Розы Л.,12а,уч.корпус ст.здание	0,16829	-	16
3	Соц.сфера	ул. Розы Л.,15а,Общежитие	0,28968	-	20
	Итого		0,80271	-	

Котельная №22

Таблица 19

№	Назначение	Наименование, Адрес	Нагрузка на систему отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч	Температура внутри помещения, °С
1	2	3	4	5	6
1	Соц.сфера	Адм зд.,проходная	0,01358	0,00009	18
2	Соц.сфера	Администрация	0,04026	-	17
3	Соц.сфера	Жд,литер В	0,01048	0,00142	20
4	Соц.сфера	Жд,литер Д	0,01063	0,00142	20
5	Соц.сфера	Жд,литер Е	0,01262	0,00142	20
6	Соц.сфера	Жд,литер Ж	0,01228	0,00142	20
7	Соц.сфера	Клуб,столовая	0,12633	0,01104	16
8	Соц.сфера	ЛОК,бассейн	0,2146	0,12919	25
9	Жилой фонд	МЖД 1	0,18673	0,02486	20
10	Соц.сфера	Медкорпус	0,08018	0,00255	20
11	Соц.сфера	Реп,1	0,01996	-	20
12	Соц.сфера	Реп,2	0,02008	-	20
13	Соц.сфера	Реп,3	0,02012	-	20
14	Соц.сфера	Реп,4	0,02021	-	20
15	Соц.сфера	Слесар цех	0,00801	-	16
16	Соц.сфера	Спальный корпус,1	0,1053	0,01934	20
17	Соц.сфера	Спальный корпус,2	0,07505	0,00824	20
18	Соц.сфера	Спальный корпус,3	0,07412	0,01983	20
19	Соц.сфера	Спальный корпус,4	0,07913	0,00694	20
20	Соц.сфера	Спальный корпус,5	0,03269	0,00248	20
21	Соц.сфера	Столяр цех	0,01946	-	16

№	Назначение	Наименование, Адрес	Нагрузка на систему отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч	Температура внутри помещения, °С
1	2	3	4	5	6
22	Соц.сфера	гараж	0,07459	0,0002	18
	Итого		1,256	0,230	

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетной температурой наружного воздуха для Великосельского сельского поселения, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является минус 29 (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92).

Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология», составляет 215 суток, средняя температура воздуха $-3,5^{\circ}\text{C}$.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 20

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч	Тепловая нагрузка из сети (потребителям), Гкал/ч
1	2	3	4
с. Великое	котельная с. Великое	0,817	0,803
с. Сосновый Бор	котельная № 24	1,623	1,487

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Пункт 93 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения устанавливает возможность организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях только в зонах застройки населённого пункта малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01 Гкал/ч/га.

Пункт 97 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрале более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль).

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в городском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД

В соответствии п.64. ПП № 2115 от 3 0ноября 2021 года (Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя) В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии,

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таунхаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электродотёл, ПЛЭН, греющий кабель).

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам теплоснабжения.

Таблица 21

№	Наименование котельной	Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год		
		Отопление	ГВС	Всего за год
1	2	3	4	5
1	Котельная с. Великое, в т.ч. по:	1589,17	-	1589,17
1.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	н/д	н/д	н/д
	76:04:020104	н/д	н/д	н/д
1.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	н/д	н/д	н/д
	76:04:020104	н/д	н/д	н/д
1.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	76:04:020104	-	-	-
2	Котельная № 24, в т.ч. по:	3977,411		3977,411
2.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	н/д		н/д
	76:04:021201	н/д		н/д
2.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	н/д		н/д
	76:04:021201	н/д		н/д
2.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	76:04:021201	-	-	-

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

ПП Ярославской области от 31 октября 2016 года №1135-п О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области (с изменениями на 22 апреля 2020 года):

Нормативы потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 22

№ п/п	Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность	Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
1	2	3	4	6
1	Множкквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,030
			от 6 до 9	0,02
			от 10 до 16	0,018
			более 16	0,017
2	Множкквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,03
			от 6 до 9	0,024
			от 10 до 16	0,019
3	Множкквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,025
4	Множкквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,035
5	Множкквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением и самостоятельным производством исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,03
6	Множкквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,026

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Таблица 23

Система горячего водоснабжения	С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения
1	2	3
С изолированными стояками, Гкал на 1 куб. м:		
с полотенцесушителями	0,062269	0,059932
(в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 22.04.2020 N 366-п)		
без полотенцесушителей	0,057287	0,054797
С неизолированными стояками, Гкал на 1 куб. м:		

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Система горячего водоснабжения	С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения
1	2	3
с полотенцесушителями	0,067251	0,064926
(в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 22.04.2020 N 366-п)		
без полотенцесушителей	0,062269	0,059932
(в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 22.04.2020 N 366-п)		

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях

Таблица 24

Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода)
1	2
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
1	0,04850
2	0,04883
3,4	0,03069
5-9	0,02570
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
1	0,01874
2	0,01762
3	0,01709
4,5	0,01440
6,7	0,01305

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период должна определяться на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутствия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения потребителей.

Таблица 25

№	Наименование	Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч	Договорная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч
1	2	3	4
1	Котельная с. Великое	0,803	0,803
2	Котельная № 24 с. Сосновый Бор	1,487	1,487

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 26

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Установленная тепловая мощность, в том числе:	н/д	н/д	1,366	1,366	1,366	1,366
Располагаемая тепловая мощность	н/д	н/д	1,366	1,366	1,366	1,366
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	н/д	н/д	0,014	0,014	0,014	0,014
Потери в тепловых сетях в горячей воде	н/д	н/д	0,014	0,014	0,014	0,014
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	н/д	н/д	-	-	-	-
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: *	н/д	н/д	0,815	0,815	0,815	0,815
отопление	н/д	н/д	0,815	0,815	0,815	0,815
вентиляция	н/д	н/д	-	-	-	-
горячее водоснабжение	н/д	н/д	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	н/д	н/д	0,523	0,523	0,523	0,523
Резерв/дефицит тепловой мощности (по факт. нагрузке)	н/д	н/д	0,523	0,523	0,523	0,523
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	0,621	0,621	0,621	0,621
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	н/д	н/д	0,621	0,621	0,621	0,621
Зона действия источника тепловой мощности, га	н/д	н/д	3,43	3,43	3,43	3,43
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	н/д	н/д	0,238	0,238	0,238	0,238

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 27

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Установленная тепловая мощность, в том числе:	н/д	н/д	4,3	4,3	4,3	4,3
Располагаемая тепловая мощность	н/д	н/д	4,3	4,3	4,3	4,3
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	н/д	н/д	0,043	0,043	0,043	0,043
Потери в тепловых сетях в горячей воде	н/д	н/д	0,127	0,127	0,127	0,127
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	н/д	н/д	-	-	-	-
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: *	н/д	н/д	1,359	1,359	1,359	1,359
отопление	н/д	н/д	1,359	1,359	1,359	1,359
вентиляция	н/д	н/д	-	-	-	-
горячее водоснабжение	н/д	н/д	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	н/д	н/д	2,771	2,771	2,771	2,771
Резерв/дефицит тепловой мощности (по факт. нагрузке)	н/д	н/д	2,7713	2,7713	2,7713	2,7713
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	2,107	2,107	2,107	2,107

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	н/д	н/д	2,107	2,107	2,107	2,107
Зона действия источника тепловой мощности, га	н/д	н/д	14,4	14,4	14,4	14,4
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	н/д	н/д	0,094	0,094	0,094	0,094

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Котельная с. Великое

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 39 %. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих и перспективных потребителей в полном объеме.


Котельная № 24

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 61 %. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих и перспективных потребителей в полном объеме.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Котельная с. Великое

Рисунок 6

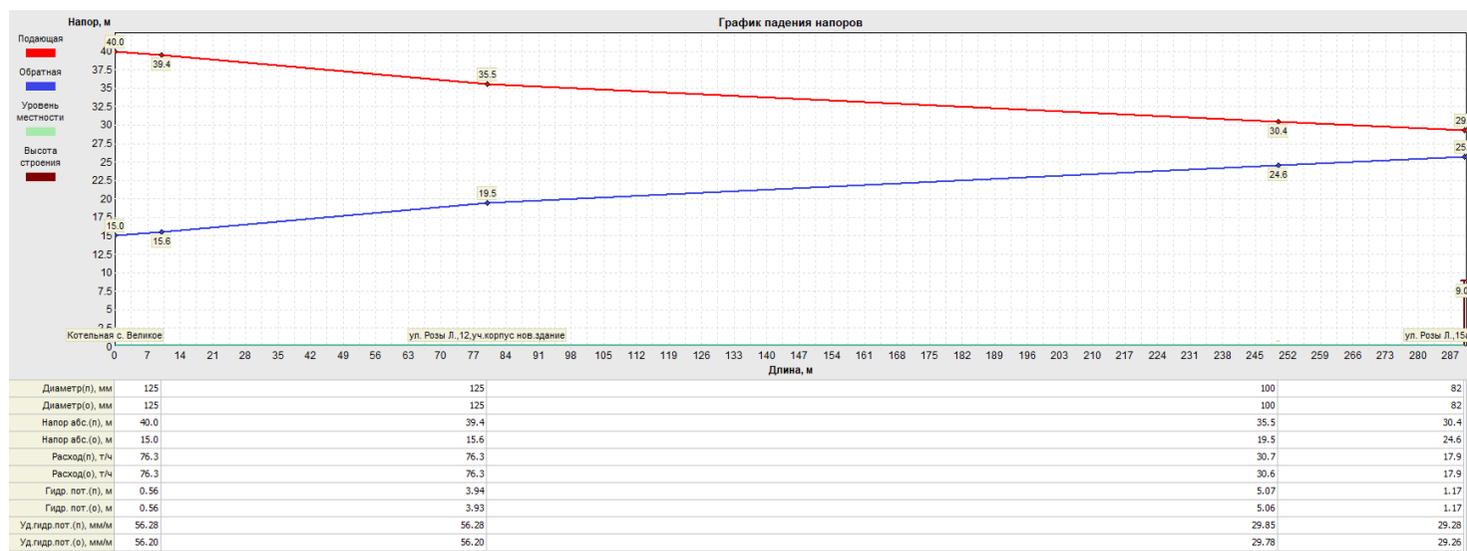


Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Таблица 28

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам. мм, Под.	Диам. мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Котельная		10	133	133	39,4	15,6	0,56	0,56	56,3	56,2	23,88	76,35	76,29	95	83,67
	ул. Розы Л.,12, нов. здание	70	133	133	35,5	19,5	3,94	3,93	56,3	56,2	16	76,35	76,3	95	83,67
	ул. Розы Л.,12, нов. здание	170	108	108	30,4	24,6	5,07	5,06	29,8	29,8	5,86	30,67	30,64	95	79,15
	ул. Розы Л.,15а, Общежитие	40	89	89	29,3	25,7	1,17	1,17	29,3	29,3	3,52	17,88	17,87	95	77,91

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Котельная № 24 с. Сосновый Бор

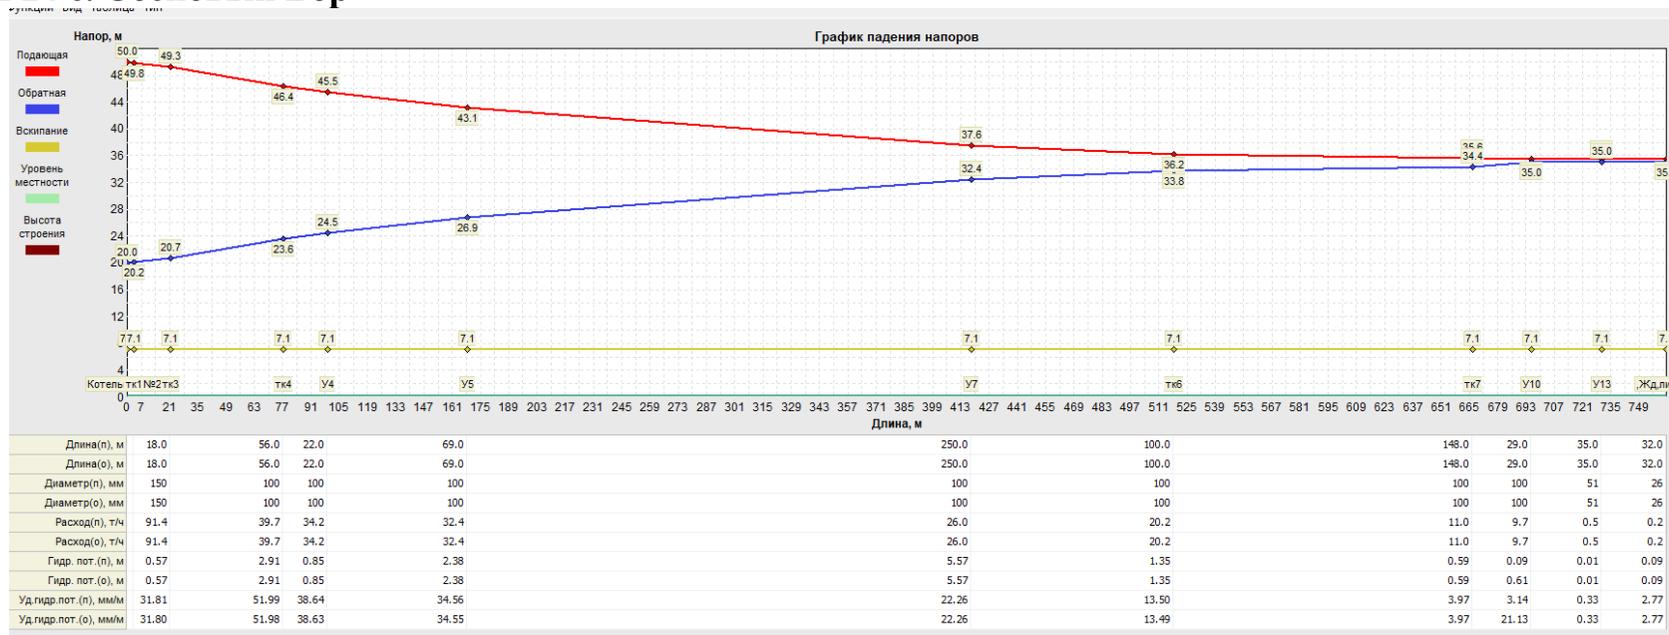

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Таблица 29

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Котельная № 24	тк1	3,5	159	159	49,8	20,2	0,15	0,15	43	43	29,7	106,32	106,32	95	77,99
тк1	тк3	18	159	159	49,3	20,7	0,57	0,57	31,8	31,8	28,55	91,42	91,41	95	77,56
тк3	тк4	56	108	108	46,4	23,6	2,91	2,91	52	52	22,73	39,69	39,69	95	71,24
тк4	У4	22	108	108	45,5	24,5	0,85	0,85	38,6	38,6	21,03	34,22	34,22	95	68,75
У4	У5	69	108	108	43,1	26,9	2,38	2,38	34,6	34,6	16,26	32,36	32,36	95	67,7
У5	У7	250	108	108	37,6	26,9	5,57	5,57	22,3	22,3	5,13	25,97	25,97	95	64,26
У7	тк6	100	108	108	36,2	32,4	1,35	1,35	13,5	13,5	2,43	20,22	20,22	95	60,88
тк6	тк7	148	108	108	35,6	34,4	0,59	0,59	4	4	1,26	10,96	10,96	95	52,89
тк7	У10	29	108	76	35,5	35	0,09	0,61	3,1	21,1	0,56	9,75	9,75	95	52,63
У10	У13	35	57	57	35,5	35	0,01	0,01	0,3	0,3	0,53	0,52	0,52	95	51,81
13	Жд,литер Е	32	32	32	35,4	35,1	0,09	0,09	2,8	2,8	0,36	0,24	0,24	95	48,68

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зоны с дефицитом тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют. Прирост потребления тепловой энергии отсутствует. В расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности нет необходимости.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Данные об объемах системы теплопотребления у потребителей не предоставлены. ИТП отсутствуют.

Источник	Емкость систем теплопотребления	Кол-во нормативной подпиточной воды, т/год
1	2	3
котельная с. Великое	н/д	н/д
котельная № 24	н/д	н/д

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 30

Параметр	Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Срок службы	лет	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Параметр	Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	0,013	0,013	0,013	0,013
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	0,013	0,013	0,013	0,013
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Доля резерва	%	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №22 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 31

Параметр	Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Срок службы	лет	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	0,06	0,06	0,06	0,06
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д
Доля резерва	%	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основные виды и количество используемого топлива

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей АО «Яркоммунсервис»

Таблица 32

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2022						
Природный газ	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2021						
Природный газ	н/д	246,7	246,7	286,8	н/д	н/д
2020						
Природный газ	н/д	246,7	246,7	286,8	н/д	н/д
2019						
Природный газ	н/д	254,3	254,3	306,2	н/д	н/д
2018						
Природный газ	-	-	-	-	-	-
2017						
Природный газ	-	-	-	-	-	-
2016						
Природный газ	-	-	-	-	-	-

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 33

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2021						
Природный газ	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2021						
Природный газ	н/д	690,5	690,5	802,8	н/д	н/д
2020						
Природный газ	н/д	690,5	690,5	802,8	н/д	н/д
2019						
Природный газ	н/д	711,83	711,83	857,0	н/д	н/д

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2018						
Природный газ	-	-	-	-	-	-
2017						
Природный газ	-	-	-	-	-	-
2016						
Природный газ	-	-	-	-	-	-

Виды резервного и аварийного топлива

Информация не предоставлена.

Характеристика видов топлива в зависимости от мест поставки

Таблица 34

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива		
				Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температура вспышки	Содержание примесей мах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная с. Великое	Природный газ	н/д	8113	н/д	н/д
2	Котельная № 24	Природный газ	н/д	8138	н/д	н/д

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

Описание преобладающего вида топлива

Преобладающим видом топлива в Великосельском сельском поселении является природный газ.

Таблица 35

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива за 2021 год, куб.м. (т.)
1	2	3	4
	Великосельское сп, в т.ч.	Природный газ	937,1
1.1	котельная с. Великое	Природный газ	246,7
1.2	котельная №22	Природный газ	690,5

Описание приоритетного направления развития топливного баланса

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 36

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	н/д	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	н/д	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	н/д	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	н/д	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	н/д	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	н/д	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	н/д	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	н/д	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 37

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	н/д	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	н/д	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	н/д	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	н/д	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 38

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	н/д	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 39

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	н/д	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	н/д	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	н/д	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	н/д	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	н/д	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	н/д	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	н/д	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	н/д	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 40

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	н/д	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	н/д	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	н/д	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	н/д	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 41

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	н/д	0	0	0	0	0

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Основными причинами аварий на теплотрассах являются:

- коррозия трубопроводов;
- разрыв сварных стыков.

С переходом на прокладку предизолированных трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ), наружной оболочкой из полиэтилена низкого давления (ПНД) и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) количество коррозионных повреждений на наружной поверхности трубопроводов сокращается. Коррозия может развиваться не только на линейных участках трубопроводов, но также в местах расположения скользящих опор и на сварных стыках трубопроводов.

Ускорению процессов износа тепловых сетей способствуют: несоблюдение технологии монтажа, низкое качество материала трубопроводов и высокое содержание кислорода в сетевой воде. В совокупности это приводит к тому, что старение трубопроводов происходит в 2–3 раза быстрее расчетных сроков.

Развитию коррозии на внутренней поверхности трубопроводов сопутствуют:

- повышенная температура теплоносителя;
- низкий pH воды;
- наличие в воде кислорода;
- наличие в воде свободного оксида углерода;
- наличие в воде растворенных солей.

Основной причиной аварий на тепловых сетях за базовый год является износ тепловых сетей.

Аварийные ситуации за базовый год отсутствовали.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.10 в составе СЦТ должны предусматриваться, аварийно-восстановительные службы (АВС), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице ниже.

Таблица 42

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800-1000	40
1200-1400	До 54

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (<http://docs.cntd.ru/document/499038726>).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ);
- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв);
- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт);
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Кр);
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс);
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Котк.тс);

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед);

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Кгот);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);

показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км);

показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кист).

Надёжность теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надёжности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость пот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии $Q_{ав}/Q_{расч.}$, где $Q_{ав}$ – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], $Q_{расч}$ – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надёжности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Перечень котельных, оснащённых резервными источниками электроснабжения

Таблица 43

№ п/п	Наименование котельной	Наличие резервного электропитания	Наличие резервного водоснабжения	Наличие резервного топливоснабжения	Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, %	Оснащённость машинами, специальными механизмами и оборудованием, %	Наличие основных материально-технических ресурсов, %	Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная с. Великое	-	-	-	100	100	100	100
2	Котельная с. Ильинское-Урусово	-	-	-	100	100	100	100

Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

По существующему положению систему теплоснабжения Великосельского сельского поселения следует оценить, как ненадёжную, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению

Таблица 44

№ П/П	Наименование теплоисточника	Показатель надежности электроснабжения	Показатель надежности водоснабжения	Показатель надежности топливоснабжения	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей	Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети	Показатель технического состояния тепловых сетей	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей	Показатель интенсивности отказов теплоисточника	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания	Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения	Категория готовности	Оценка надежности теплоисточников	Показатель надежности тепловых сетей	Оценка надежности тепловых сетей	Показатель надежности системы теплоснабжения	Общая оценка надежности систем теплоснабжения города
		К _э	К _в	К _т	К _б	К _р	К _с	К _{отк.тс}	К _{отк.ит}	К _{нед}	К _п	К _м	К _{тр}	К _{ист}	К _{гот}			К _{те}		К _{сцт}	
ЕТО №1																					
АО «Яркоммунсервис»																					
1	Котельная с. Великое	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	0,8	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	ненадежная	0,75	малонадежная	0,75	ненадежная
2	Котельная с. Ильинское-Урусово	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	0,8	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	ненадежная	0,75	малонадежная	0,75	ненадежная

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями

Техничко-экономические показатели источника тепловой энергии котельной с. Великое в системе теплоснабжения АО «Яркоммунсервис» в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис».

Таблица 45

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	6,173	1,906	1,665
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	3,376	1,830	1,59
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	-	-	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	3,376	1,830	1,59
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	6,046	1,906	1,665
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	-	-	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	6,046	1,906	1,59
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Техничко-экономические показатели источника тепловой энергии котельной № 24 в системе теплоснабжения АО «Яркоммунсервис» в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис».

Таблица 46

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	1,607	4,579	4,628
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	1,465	3,821	3,977
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	-	-	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	1,465	3,821	3,977
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	1,504	4,579	4,628
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	-	-	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	1,504	4,579	4,628
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом "Яркоммунсервис", с учетом затрат на производство тепловой энергии акционерного общества "Яркоммунсервис" и затрат на передачу тепловой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия (энергетический ресурс), на 2016 - 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды). (в ред. Приказа Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2017 N 237-ви)

Таблица 47

Вид тарифа	Календарный период	Горячая воды
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
Одноставочный тариф, руб /Гкал	с 01.01.2016 по 30.06.2016	3099,58
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	3167,28
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	3167,28
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	3292,64
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	3292,64
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	3450,18
Население (тариф с учетом НДС)		
Одноставочный тариф, руб /Гкал	с 01.01.2016 по 30.06.2016	3657,5
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	3737,39
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	3737,39
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	3885,32
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	3885,32
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	4071,21

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом "Яркоммунсервис", на 2019 - 2023 годы (с разбивкой на календарные периоды) (с изменениями на 18 декабря 2019 года) (Приказ от 19 декабря 2018 года №338-тэ)

Таблица 48

Вид тарифа	Календарный период	Горячая воды
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
Одноставочный тариф, руб /Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2926,42
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	3312,69
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	3312,69
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	3270,02
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3270,02
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	3274,04
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3274,04
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	3391,05
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	3425,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023	3425,05	
Население (тариф с учетом НДС)		
Одноставочный тариф, руб /Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	3511,70
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	3975,23
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	3975,23
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	3924,02
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	3924,02
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	3928,85
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3928,85
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	4069,26
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4110,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023	4110,06	

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя акционерным обществом "Яркоммунсервис" на 2019 - 2023 годы (с разбивкой на календарные периоды) (с изменениями на 18 декабря 2019 года) (Приказ от 19 декабря 2018 года №338-тэ)

Таблица 49

Вид тарифа	Календарный период	Горячая воды
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
Одноставочный тариф, руб /Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	4249,43
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	4110,34
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	4110,34
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	4195,01
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	4195,01
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	4323,05
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	4323,05
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	4452,12
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4452,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023	4579,17	

Льготные тарифы на тепловую энергию на 2023 год (Приказ от 18.11.2012 года № 350-тл)

Таблица 50

Вид тарифа	Календарный период	Тепловая энергия
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
АО «Яркоммунсервис»	с 01.01.2023 по 31.12.2023	2213,00

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

Информация не предоставлена.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно п.11 "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83: "Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил".

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Ф3-190, Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплоснабжающих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за поддержание резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых потребителей, для теплоснабжающих организаций не устанавливалась.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

Не оптимизирован гидравлический режим тепловой сети. Не выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению эффективности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей;

Ни один источник централизованного теплоснабжения АО «Яркоммунсервис» не оснащен техническими приборами учёта отпускаемой тепловой энергии в сеть. Наличие на источниках систем диспетчеризации и технического учёта отпускаемой тепловой энергией позволит оперативно и с достоверной точностью оценивать показатели эффективности работы каждой СЦТ.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всех систем теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;
- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату). Высокий износ тепловых сетей влечет за собой сверхнормативные потери теплоносителя и тепловой энергии.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. Высокий износ основного оборудования приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного и качественного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». Многих аварий можно было бы избежать, если бы сети теплоснабжения были бы отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей.

На котельной выявлены следующие проблемы:

Значительный износ тепловых сетей.

Отсутствие резервного топлива на котельных.

Отсутствие резервных источников электроснабжения.

Отсутствие резервных источников водоснабжения.

Отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей и на источниках тепловой энергии.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная проблема функционирования и развития систем теплоснабжения является низкая степень строительства жилого фонда, коммерческой недвижимости отсутствие у производственных предприятий и РСО инвестиционных программ, что влечет к отсутствию спроса на тепловую энергию.

Задачи, которые необходимо решить для достижения этих целей:

- реализация программ развития застроенных территорий;
- вовлечение неиспользуемых земельных участков, в том числе промзон, находящихся в федеральной собственности, в центральных частях для жилищного строительства.
- использование существующих земельных резервов для строительства жилья строительство инфраструктуры при реализации приоритетных проектов жилищного строительства и программ развития застроенных территорий
- строительство нового жилья, сопровождающееся созданием комфортной городской среды

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Тепловая нагрузка в поселении

Таблица 51

Наименование ЕТО	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч						Всего
	население			прочие			
	Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Суммарное потребление	
АО «Яркоммунсервис»	0,187	0,025	0,212	1,872	0,206	2,08	2,29

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении

Таблица 52

Наименование ЕТО	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал						Всего
	население			прочие			
	Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Суммарное потребление	
АО «Яркоммунсервис»	н/д	н/д	5,842	н/д	н/д	н/д	5,567

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м².

Таблица 53

Годы	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Общая отопливаемая площадь строительных фондов на начало года	н/д	н/д	н/д	24,860	24,860	24,860	24,860
Прибыло общей отопливаемой площади, в том числе:	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
новое строительство, в том числе:	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Многоквартирные жилые здания	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
общественно-деловая застройка	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Индивидуальная жилищная застройка	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Выбыло общей отопливаемой площади	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Общая отопливаемая площадь на конец года	н/д	н/д	н/д	24,86	24,86	24,86	24,86

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство отсутствует.

По предоставленным данным перспективное строительство на территории Великосельского сельского поселения отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м²

Таблица 54

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м²

Таблица 55

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:			0			
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам::	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Снос жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м²

Таблица 56

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м²

Таблица 57

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам::	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельное теплотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения

Таблица 58

Год	Тип застройки	Удельное теплотребление, Гкал/м2/год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)			
		отопление	вентиляция	ГВС	Сумма	отопление	вентиляция	ГВС	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015-2020 г.г.	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,217	-	0,04	0,260	90,2	-	12,2	102,4
	Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественно- деловая и промышленная	0,193	-	н/д	0,193	83,7	-	н/д	83,7
2021	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,217	-	0,04	0,260	90,2	-	12,2	102,4
	Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественно- деловая и промышленная	0,193	-	н/д	0,193	83,7	-	н/д	83,7
2022	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,217	-	0,04	0,260	90,2	-	12,2	102,4
	Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественно- деловая и промышленная	0,193	-	н/д	0,193	83,7	-	н/д	83,7
2023	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,217	-	-	0,217	90,2	-	-	90,2
	Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественно- деловая и промышленная	0,193	-	н/д	0,193	83,7	-	н/д	83,7
2024	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,217	-	-	0,217	90,2	-	-	90,2
	Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественно- деловая и промышленная	0,193	-	н/д	0,193	83,7	-	н/д	83,7
2025	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,217	-	-	0,217	90,2	-	-	90,2

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Год	Тип застройки	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)			
		отопление	вентиляция	ГВС	Сумма	отопление	вентиляция	ГВС	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественно-деловая и промышленная	0,193	-	н/д	0,193	83,7	-	н/д	83,7
2026	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,217	-	-	0,217	90,2	-	-	90,2
	Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественно-деловая и промышленная	0,193	-	н/д	0,193	83,7	-	н/д	83,7
2027-2028 гг.	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,217	-	-	0,217	90,2	-	-	90,2
	Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественно-деловая и промышленная	0,193	-	н/д	0,193	83,7	-	н/д	83,7

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 59

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 60

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 61

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 62

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 63

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 64

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 65

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 66

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 67

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Отопление	0	0	0	0	0	0
Вентиляция	0	0	0	0	0	0
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Общественно-деловых зданий	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 68

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0		0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 69

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 70

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 71

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 72

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 73

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 74

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 75

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:						
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0
76:04:020104	0	0	0	0	0	0
76:04:021201	0	0	0	0	0	0

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 76

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:						
Отопление	0	0	0	0	0	0
Вентиляция	0	0	0	0	0	0
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0
общественно-деловых зданий, в том числе:	0	0	0	0	0	0

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации

Таблица 77

Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Дата акта включения	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Подключенная средняя часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час	Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Всего за период актуализации						-

За период актуализации подключений абонентов к существующим тепловым сетям отсутствовало.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Котельная с. Великое

Таблица 78

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч				
		2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Котельная № 24

Таблица 79

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч				
		2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов отсутствуют.

Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года) «...при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным...».

Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 80

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная тепловая мощность, в том числе	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,373	1,373	1,373
Располагаемая тепловая мощность	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,373	1,373	1,373
Затраты тепла на собственные нужды	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,012	0,012	0,012
Потери в тепловых сетях	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
отопление и вентиляция	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,544	0,544	0,544
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,632	0,632	0,632
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,713	0,713	0,713

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №22 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 81

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная тепловая мощность, в том числе	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Располагаемая тепловая мощность	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,25	4,25	4,25
Затраты тепла на собственные нужды	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,021	0,021	0,021
Потери в тепловых сетях	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,136	0,136	0,136
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,487	1,487	1,487
отопление и вентиляция	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,256	1,256	1,256
горячее водоснабжение	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,230	0,230	0,230
Резерв/дефицит тепловой мощности	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,606	2,606	2,606
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,099	2,099	2,099
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	1,43	1,43	1,43

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 82

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Установленная тепловая мощность, в том числе	5,666	5,666	5,666	5,666	5,673	5,673	5,673
Располагаемая тепловая мощность	5,666	5,666	5,666	5,666	5,623	5,623	5,623
Затраты тепла на собственные нужды	0,057	0,057	0,057	0,057	0,033	0,033	0,033
Потери в тепловых сетях	0,141	0,141	0,141	0,141	0,15	0,15	0,15
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0	0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	2,174	2,174	2,174	2,174	2,29	2,29	2,29
отопление и вентиляция	1,972	1,972	1,972	1,972	2,06	2,06	2,06
горячее водоснабжение	0,202	0,202	0,202	0,202	0,230	0,230	0,230

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Котельная с. Великое

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 83

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка, т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч	Система	Режим работы
в под. труб.	в обрат. труб.	в под. труб.	в обрат. труб.		в под. труб.	в обрат. труб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	15	75,5	75,5	0,1	95	83,56	0,86	отопление	Существующее положение
40	15	32,6	32,6	0,1	95	70	0,82	отопление	Наладка теплогидравлического режима

Котельная № 24

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 84

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка, т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч	Система в обрат. труб.	Режим работы в под. труб.
в под. труб.	в обрат. труб.	в под. труб.	в обрат. труб.		в под. труб.	в обрат. труб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	20	106,3	106,3	0,00	95	77,99	1,841	отопление	Существующее положение
50	20	17,8	14	3,8	60	57	0,24	ГВС	
50	20	64,7	64,5	0,00	95	68	1,75	отопление	Существующее положение
50	20	5,8	2,0	3,8	60	45	0,24	ГВС	

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети от котельных приведен ниже.

Котельная с. Великое

Таблица 85

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная с. Великое		10	133	133	39,9	15,1	0,11	0,11	10,7	10,7	24,79	32,6	32,6	95	70	0,76	0,76	0,12	0,12
	ул. Розы Л.,12а,уч.корпус ст.здание	20	89	89	37,1	17,9	0,09	0,09	4,5	4,5	19,23	6,84	6,84	95	70	0,37	0,37	0,11	0,11
	ул. Розы Л.,15а,Общежитие	170	108	108	37,2	17,8	1,94	1,94	11,4	11,4	19,41	18,6	18,6	95	70	0,68	0,68	1,34	1,34
	ул. Розы Л.,12,уч.корпус нов.здание	70	133	133	39,1	15,9	0,75	0,75	10,7	10,7	23,29	32,6	32,6	95	70	0,76	0,76	0,86	0,86
ул. Розы Л.,12,уч.корпус нов.здание		40	89	89	36,7	18,3	0,53	0,53	13,2	13,2	18,36	11,76	11,76	95	70	0,63	0,63	0,21	0,21

Котельная № 24

Таблица 86

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная № 24	тк1	3,5	159	159	49,9	20,1	0,06	0,06	16	15,9	29,89	64,74	64,73	95	67,92	1,04	1,04	0,06	0,06
тк1	тк2	77	108	108	49,8	20,2	0,17	0,17	2,2	2,2	29,55	8,14	8,14	95	70	0,3	0,3	0,6	0,6
У5	ТК-2	74	108	108	44,9	25,1	0,03	0,03	0,3	0,3	19,81	3,22	3,21	95	70	0,12	0,12	0,58	0,58
тк1	тк3	18	159	159	49,7	20,3	0,22	0,22	12,2	12,2	29,45	56,6	56,59	95	67,62	0,91	0,91	0,32	0,32
У1	,МЖД 1	10,7	69	69	48	22	0,23	0,23	21,8	21,8	26,01	7,47	7,47	95	70	0,68	0,68	0,03	0,03
тк2	,Адм зд.,к.проходная	16	32	32	49,4	20,6	0,33	0,33	20,9	20,8	28,88	0,67	0,67	95	70	0,36	0,36	0,01	0,01
У8	У9	70	108	108	36,9	33,1	0,09	0,09	1,2	1,2	3,73	6,13	6,13	95	70	0,22	0,22	0,55	0,55

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ткб	У8	15	108	108	37	33	0,04	0,04	2,8	2,8	3,91	9,13	9,13	95	70	0,33	0,33	0,12	0,12
У7	ткб	100	108	108	37	33	1,77	1,77	17,7	17,7	3,99	23,14	23,14	95	64,18	0,84	0,84	0,79	0,79
У9	,Спальный корпус,к.4	58	57	57	36,2	33,8	0,71	0,71	12,2	12,2	2,32	3,17	3,16	95	70	0,44	0,44	0,12	0,12
У6	Решевка,1	36	32	32	43,7	26,3	1,07	1,07	29,7	29,7	17,36	0,8	0,8	95	70	0,43	0,43	0,02	0,02
У6	Решевка,2	27	32	32	43,9	26,1	0,81	0,81	30	30	17,87	0,8	0,8	95	70	0,43	0,43	0,01	0,01
У6	Решевка,3	32	32	32	43,8	26,2	0,97	0,96	30,2	30,2	17,57	0,8	0,8	95	70	0,43	0,43	0,02	0,02
У6	Решевка,4	56	32	32	43	27	1,7	1,7	30,4	30,4	16,09	0,81	0,81	95	70	0,43	0,43	0,03	0,03
У5	У7	250	108	108	38,8	31,2	6,17	6,17	24,7	24,7	7,52	27,35	27,35	95	65,08	0,99	0,99	1,96	1,96
У10	У13	35	57	57	35,9	35	0,02	0,02	0,6	0,6	0,88	0,67	0,67	95	59,86	0,09	0,09	0,07	0,07
тк2		95	76	76	48,6	21,4	1,18	1,18	12,4	12,4	27,2	7,47	7,47	95	70	0,55	0,55	0,37	0,37
тк7	У10	29	108	76	35,9	35	0,15	1,01	5,2	34,8	0,91	12,5	12,5	95	60,28	0,45	0,93	0,23	0,11
тк7	У11	18	57	57	36	34	0,02	0,02	0,9	0,9	2,04	0,84	0,84	95	70	0,12	0,12	0,04	0,04
ткб	тк7	148	108	108	36	34	0,96	0,96	6,5	6,5	2,07	14	14	95	60,39	0,51	0,51	1,16	1,16
У7	,Спальный корпус,к.1	28	57	57	38,2	31,8	0,6	0,6	21,6	21,6	6,31	4,21	4,21	95	70	0,59	0,59	0,06	0,06
У8	,Спальный корпус,к.2	23	57	57	36,7	33,3	0,25	0,25	11	11	3,4	3	3	95	70	0,42	0,42	0,05	0,05
У9	,Спальный корпус,к.3	11	57	57	36,7	33,3	0,12	0,12	10,7	10,7	3,5	2,96	2,96	95	70	0,41	0,41	0,02	0,02
тк7	,Спальный корпус,к.5	41	32	32	35,2	34,8	0,83	0,83	20,2	20,1	0,42	0,66	0,66	95	50,16	0,35	0,35	0,02	0,02
У10	,Администрация	6	57	57	35,9	35	0,01	0,01	1,9	1,9	0,89	1,24	1,24	95	63,55	0,17	0,17	0,01	0,01
У10	,ЛОК,к.бассейн	8	89	89	35,8	35,1	0,09	0,09	11,4	11,4	0,73	10,59	10,59	95	59,92	0,59	0,59	0,04	0,04
У11	,Жд,к.литер В	7	32	32	36	34	0,06	0,06	8,2	8,2	1,93	0,42	0,42	95	70	0,23	0,23	0	0
У11	,Жд,к.литер Д	28	32	32	35,8	34,2	0,24	0,24	8,4	8,4	1,57	0,43	0,43	95	70	0,23	0,23	0,01	0,01
У13	,Жд,к.литер Ж	5	32	32	35,8	35	0,03	0,03	6	6	0,82	0,36	0,36	95	62,17	0,19	0,19	0	0
У13	,Жд,к.литер Е	32	32	32	35,7	35,1	0,15	0,15	4,6	4,6	0,58	0,31	0,31	95	57,2	0,17	0,17	0,02	0,02
	У1	16,5	69	69	48,2	21,8	0,36	0,36	21,8	21,8	26,47	7,47	7,47	95	70	0,68	0,68	0,05	0,05
У4	У5	69	108	108	44,9	25,1	2,13	2,13	30,8	30,8	19,86	30,56	30,56	95	65,6	1,11	1,11	0,54	0,54
ТК-2	У6	39	69	69	44,7	25,3	0,16	0,16	4	4	19,5	3,22	3,21	95	70	0,29	0,29	0,12	0,12
тк3	У2	48,5	108	108	48,8	21,2	0,92	0,92	19	19	27,61	23,98	23,98	95	70	0,87	0,87	0,38	0,38
тк4	У4	22	108	108	47,1	22,9	0,7	0,7	31,9	31,9	24,11	31,08	31,08	95	65,67	1,13	1,13	0,17	0,17
тк5	У3	31	108	108	48	22	0,25	0,25	7,9	7,9	25,95	15,49	15,49	95	70	0,56	0,56	0,24	0,24
тк3	тк4	56	108	108	47,8	22,2	1,97	1,97	35,1	35,1	25,52	32,62	32,62	95	65,87	1,18	1,18	0,44	0,44
У2	тк5	40,5	108	108	48,2	21,8	0,58	0,58	14,4	14,4	26,44	20,91	20,91	95	70	0,76	0,76	0,32	0,32
тк5	,Медкорпус	21	108	108	48,2	21,8	0,02	0,02	1	1	26,4	5,42	5,42	95	70	0,2	0,2	0,16	0,16

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
У2	,Техздание	3,5	108	108	48,8	21,2	0	0	0,3	0,3	27,61	3,07	3,07	95	70	0,11	0,11	0,03	0,03
тк4	,Столяр цех	12	45	45	47,6	22,4	0,15	0,15	12,2	12,2	25,22	1,54	1,54	95	70	0,37	0,37	0,01	0,01
У3	,Клуб,к.столовая	100	89	89	45,5	24,5	2,44	2,44	24,4	24,4	21,07	15,49	15,49	95	70	0,86	0,86	0,52	0,52
У4	,Слесар цех	5	32	32	47	23	0,06	0,06	12,4	12,4	23,99	0,52	0,52	95	70	0,28	0,28	0	0

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Котельная с. Великое

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 39 %. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией перспективных потребителей в полном объеме.

Котельная № 24

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 61 %. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией перспективных потребителей в полном объеме.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";
- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";
- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В Великосельском сельском поселении данные решения отсутствуют.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки, объем тепловых сетей в перспективных районах застройки принят 65 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для закрытых систем теплоснабжения, 70 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для открытых систем теплоснабжения, согласно требованиям СП 124.13330.2012;

Объем воды в системах теплопотребления потребителей принят согласно требованиям «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278 и составляет: для систем отопления – 19,5 м³ на 1 Гкал/час; для систем вентиляции при температурном графике 150/70°С - 5,5 м³ на 1 Гкал/час, 130/70°С – 6,5 м³ на 1 Гкал/час, 115/70°С - 7,25 м³ на 1 Гкал/час, 95/70°С - 8,5 м³ на 1 Гкал/час; для открытых систем ГВС – 6,0 м³ на 1 Гкал/час.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:

Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт 6.17.

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004, раздел 7.

«Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с момента утверждения базовой схемы теплоснабжения, изменений в существующих и перспективных балансах производительности впу и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не произошло.

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», м³

Таблица 87

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	н/д	н/д	624,83	624,83	624,83	625,3	625,3
нормативные утечки теплоносителя, в том числе:	н/д	н/д	624,83	624,83	624,83	625,3	625,3
котельная с. Великое	н/д	н/д	69,96	69,96	69,96	74,8	74,8
котельная № 24	н/д	н/д	554,87	554,87	554,87	550,5	550,5
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Великосельского сельского поселения отсутствуют.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков аккумуляторов не предоставлены.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативные значения

Таблица 88

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
котельная с. Великое	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
котельная №22	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Фактические значения

Таблица 89

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	6
котельная с. Великое	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
котельная №22	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркомулсервис»

Таблица 90

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
Производительность ВПУ	т/ч	н/д								
Срок службы	лет	н/д								
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	н/д								
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	н/д								
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д								
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	н/д	н/д	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д								

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д								
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д								
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д								
Доля резерва	%	н/д								

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №21 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 91

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
Производительность ВПУ	т/ч	н/д								
Срок службы	лет	н/д								
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	н/д								
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	н/д								
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д								
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	н/д	н/д	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д								
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д								
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д								
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д								
Доля резерва	%	н/д								

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов...» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42 правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения, потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.
капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырёх этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/м²год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 64 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения...», а именно:

В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

- а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
- б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
- в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;
- г) давление теплоносителя - до 1 МПа;
- д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент актуализации схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

– обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения;

– обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;

– не предусматривать обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для перспективных и существующих потребителей жилого фонда, на основании предоставленной информации на 2024 год.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов:

- заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме;

- решения органов местного самоуправления поселений или городских округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о теплоснабжении, утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;

- заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых функционируют такие генерирующие объекты.

Электрических станций и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблоков) (далее - генерирующие объекты), функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Генерирующие объекты отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя, высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 92

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная тепловая мощность, в т.ч	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,373	1,373	1,373
Располагаемая тепловая мощность	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,373	1,373	1,373
Затраты тепла на собственные нужды	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,012	0,012	0,012
Потери в тепловых сетях	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
отопление и вентиляция	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,544	0,544	0,544
Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,632	0,632	0,632
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,713	0,713	0,713

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная № 24 с. Сосновый Бор в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 93

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Установленная тепловая мощность, в т.ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Располагаемая тепловая мощность	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,25	4,25	4,25
Затраты тепла на собственные нужды	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,021	0,021	0,021
Потери в тепловых сетях	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,136	0,136	0,136
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,487	1,487	1,487

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	3	4	5	6	7	8	9	10
отопление и вентиляция	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,256	1,256	1,256
горячее водоснабжение	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,230	0,230	0,230
Резерв/дефицит тепловой мощности	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,606	2,606	2,606
Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,099	2,099	2,099
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	1,43	1,43	1,43

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Расчетную величину эффективного радиуса теплоснабжения и расчетную себестоимость транспорта тепловой энергии в разрезе каждого источника тепловой энергии определить невозможно по причине отсутствия информации.

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей к замене.

Для обеспечения нормативной надежности рекомендованы участки тепловой сети к перекладке сроком службы более 25 лет.

Таблица 94

Источник	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м	
	Тепловые сети отопления	Тепловые сети горячего водоснабжения
1	2	3
котельная с. Великое	-	-
котельная № 24	-	-
Итого	0,0	0,0

**Предложений по реконструкции тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Котельная № 24**

Таблица 95

Начальный узел	Конечный узел	Принадлежность	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр внутрен. сущ., мм	Диаметр внутрен. рекоменд., мм
1	2	3	4	5	6	7
Тепловые сети от котельной № 24						
тк1	тк2	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	77	100	82
тк2	Адм	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	16	26	32
У1	МЖД 1	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	10,7	63	70
У5	ТК-2	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	74	100	51
У6	Реп,1	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	36	26	32
У6	Реп,2	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	27	26	32
У6	Реп,3	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	32	26	32
У6	Реп,4	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	56	26	32
У7	тк6	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	100	100	125
У8	У9	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	70	100	70
У9	Спальный корпус,4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	58	51	69
У9	Спальный корпус,3	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	11	51	69
У8	Спальный корпус,2	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	23	51	69
У7	Спальный корпус,1	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	28	51	70
У5	У7	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	250	100	125
тк7	У11	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	18	51	32
тк7	Спальный корпус,5	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	41	26	32
У10	У13	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	35	51	32
	У1	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	16,5	63	70
У2	Техздание	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	3,5	100	26
тк5	Медкорпус	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	21	100	51
У3	Клуб,столовая	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	100	81	100
тк3	тк4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	56	100	125
тк4	У4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	22	100	125
У4	У5	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	69	100	125
Всего				1250,7		

Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения отсутствуют.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не требуется.

Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не требуется.

Предложения по источникам инвестиций.

Предложения отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал

Таблица 96

№	Наименование котельной	Вид топлива	Выработка тепловой энергии				
			2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	котельная с. Великое	Природный газ	1722,52	1806,70	1768,78	1768,78	1768,78
2	котельная № 24	Природный газ	4789,74	4758,15	4895,854	4895,854	4895,854

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», кг.у.т./Гкал

Таблица 97

№	Наименование котельной	Вид топлива	Удельный расход условного топлива				
			2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	котельная с. Великое	Природный газ	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57
2	котельная № 24	Природный газ	155,11	155,11	158,9	158,9	158,9

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», т.у.т.

Таблица 98

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход условного топлива				
			2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	котельная с. Великое	Природный газ	266,3	266,3	276,94	276,94	276,94
2	котельная № 24	Природный газ	745,6	745,6	777,95	777,95	777,95

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», тыс.куб.м. (т.)

Таблица 99

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход натурального топлива				
			2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	котельная с. Великое	Природный газ	221,1	221,1	238,17	238,17	238,17
2	котельная № 24	Природный газ	618,8	618,8	669,04	669,04	669,04

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», тыс.куб.м. (т.)/Гкал

Таблица 100

№	Наименование котельной	Вид топлива	Максимальный часовой расход натурального топлива				
			2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	котельная с. Великое	Природный газ	0,106	0,106	0,13	0,13	0,13
2	котельная № 24	Природный газ	0,175	0,175	0,26	0,26	0,26

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Информация не предоставлена

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Виды топлива, потребляемые источниками приведены ниже.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 101

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива		
				Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температур а вспышки	Содержание примесей мах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная с. Великое	Природный газ	н/д	н/д	н/д	н/д
2	Котельная № 24	Природный газ	н/д	н/д	н/д	н/д

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ.

Таблица 102

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива на 2022 г, куб.м. (т.)
1	2	3	4
	Великосельское сп, в т.ч.	Природный газ	839,9
1.1	котельная с. Великое	Природный газ	221,1
1.2	котельная №22	Природный газ	618,8

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с правилами определения и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утвержденных постановлением РФ от 16 мая 2014 года №452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты $P = 0,97$;

тепловых сетей $P = 0,9$;

потребителя теплоты $P = 0,99$;

СЦТ в целом $P = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,86$.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлением (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ_0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке $\lambda_c = L_1\lambda_1 + L_2\lambda_2 + \dots + L_m\lambda_m$, [1/час], где L протяженность каждого участка, [км]. Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

$$\lambda(t) = \lambda_0(0,1\tau)^{\alpha-1}$$

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α : при $\alpha < 1$, она монотонно убывает, при $\alpha > 1$ - возрастает; при $\alpha = 1$ функция принимает вид $A\lambda_0$ - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

$$0,8 \text{ при } 0 < \tau \leq 3$$


$$\alpha = \quad \text{при } 3 < \tau \leq 17$$

$$0,5 \text{ ет}/20 \text{ при } \tau > 17$$

Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

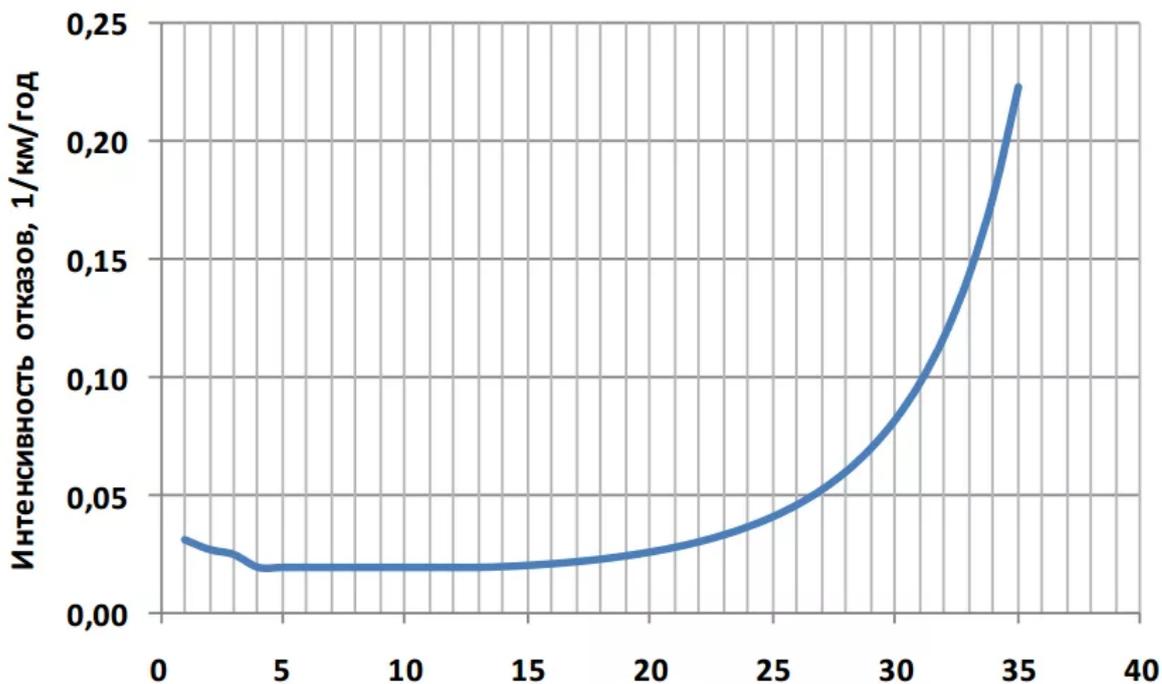

Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

$$t_{\text{в}} = t_{\text{н}} + \frac{Q_0}{q_0 V} + \frac{t'_{\text{в}} - t_{\text{н}} - \frac{Q_0}{q_0 V}}{\exp\left(\frac{z}{\beta}\right)}$$

где $t_{в}$ - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

$t'_{в}$ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

$t_{н}$ - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени, °С;

Q_0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

$q_0 V$ - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула примет следующий вид:

где: - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

$$z_{в} = \alpha(1 + (b + cl_{c,з}D^{1,2}))$$

где:

a, b - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

$l_{c,з}$ - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

По формуле: $p_i = \exp(1 - \bar{\omega}i)$,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Оценка вероятности отказа работы систем теплоснабжения приведена ниже.

Интенсивность отказов от продолжительности работы участков тепловой сети

Таблица 103

Наименование показателя	Продолжительность работы участка теплосети, лет									
	1	3	4	5	10	15	20	25	30	35
Значение коэффициента α , ед	0,8	0,8	1	1	1	1	1,36	1,75	2,24	2,88
Интенсивность отказов $\lambda(t)$, 1/(год·км)	0,079	0,0636	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0641	0,099	0,1954	0,525

Оценка коэффициента готовности теплопроводов к несению нагрузки от котельных приведена ниже.

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети.

Дополнительно рассчитываются:

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

$$\mu = 1/zp;$$

- стационарная вероятность рабочего состояния сети:

$$P_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{\mu_i} \right)^{-1}$$

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i -го элемента:

$$P_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} \cdot P_0$$

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

$$K = p_0 + \sum p_i \left(\frac{\tau_{от} - \tau_{ни}}{\tau_{oi}} \right)$$

где $\tau_{от}$ - продолжительность отопительного периода, ч; $\tau_{ни}$ - продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) в течение отопительного периода, при которой время восстановления, отказавшего i -го элемента, становится равным времени снижения температуры воздуха в здании i -го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

Оценка коэффициента готовности теплопроводов к несению нагрузки от котельных приведена ниже.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять соответствии с формулой:

$$\Delta Q_{пр} = Q_{пр} \cdot T_{оп} \cdot q_{тп}$$

где $Q_{пр}$, Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя в отопительный период;

Топ, ч - продолжительность отопительного периода;

$q_{тп}$ – вероятность отказа теплопровода.

Оценка недоотпуска тепловой энергии от котельных приведена ниже.

применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено.

установка резервного оборудования

Для обеспечения надёжности системы теплоснабжения, предлагается установка резервного основного и вспомогательного оборудования на источнике тепловой энергии. А также обеспечение резервным электроснабжением и водоснабжением источников тепловой энергии, топливоснабжением (аварийные запасы топлива).

организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложения по организации работы на единую сеть нескольких источников тепловой энергии не предусмотрены.

резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей невозможно по причине удалённости систем теплоснабжения друг от друга.

устройство резервных насосных станций

Строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде не планируется.

установка баков-аккумуляторов.

На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается.

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг.
Актуализация на 2024 год.

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей АО «Яркоммунсервис»

Таблица 104

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Коэффициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
ул. Розы Люксенбург, 15а,к.Общежитие	0,305	45	12	0,99993	0,99998	0,0239
ул. Розы Люксенбург,12а, к.уч.корпус ст.здание	0,1801	45	12	0,99691	0,99998	0,0146
ул. Розы Люксенбург,12,к .уч.корпус нов.здание	0,379	45	12	0,99875	0,99999	0,0175

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 105

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная		подающий	125	10	8	5,7E-06	5,7E-08	7,79	0,13
	ул. Розы Люксенбург,12а, ст.здание	подающий	82	20	5	5,7E-06	1,14E-07	5,85	0,17
	ул. Розы Люксенбург,12,к. нов.здание	подающий	100	170	5	5,7E-06	9,69E-07	6,64	0,15
	ул. Розы Люксенбург,12,к. нов.здание	подающий	125	70	6	5,7E-06	3,99E-07	7,79	0,13
	ул. Розы Люксенбург,15а,к.Общежитие	подающий	82	40	5	5,7E-06	2,28E-07	5,85	0,17

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг.
Актуализация на 2024 год.

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной № 24 в зоне действия единой теплоснабжающей АО «Яркоммунсервис»

Таблица 106

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Кэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Коэффициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
,МЖД 1	0,1954	45	12	0,99999	0,99998	0,012
,Адм	0,0187	45	12	0,99987	0,99999	0,0011
,Медкорпус	0,1542	45	12	0,99997	0,99999	0,0128
,Техздание	0,0837	45	12	0,99976	0,99999	0,0046
,Столяр цех	0,0447	45	12	0,99887	0,99999	0,0024
,Клуб,к.столовая	0,4134	45	12	0,99757	0,99998	0,0266
,Слесар цех	0,0148	45	12	0,99865	0,99999	0,001
,Спальный корпус,к.1	0,1085	45	12	0,99997	0,99996	0,0137
,Спальный корпус,к.2	0,0756	45	12	0,99997	0,99995	0,0096
,Спальный корпус,к.3	0,075	45	12	0,99997	0,99995	0,0109
Репьевка,1	0,0211	45	12	0,99997	0,99997	0,0026
Репьевка,2	0,0213	45	12	0,99997	0,99997	0,0027
Репьевка,3	0,0213	45	12	0,99997	0,99997	0,0026
Репьевка,4	0,0212	45	12	0,99997	0,99997	0,0023
,Спальный корпус,к.4	0,0778	45	12	0,99997	0,99994	0,0095
,Спальный корпус,к.5	0,028	45	12	0,99997	0,99994	0,0019
,Администрация	0,0375	45	12	0,99695	0,99994	0,0034
,ЛОК,к.бассейн	0,3529	45	12	1	0,99994	0,0345
,Жд,к.литер В	0,0103	45	12	0,99997	0,99994	0,0014
,Жд,к.литер Д	0,0103	45	12	0,99997	0,99994	0,0013
,Жд,к.литер Ж	0,0113	45	12	0,99997	0,99994	0,0011
,Жд,к.литер Е	0,0113	45	12	0,99997	0,99993	0,001

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг.
Актуализация на 2024 год.

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 107

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная	тк1	подающий	150	3,5	19	6,88E-06	2,41E-08	8,59	0,12
тк1	тк2	подающий	100	77	19	6,88E-06	5,3E-07	6,41	0,16
У5	ТК-2	подающий	100	74	19	6,88E-06	5,09E-07	6,41	0,16
тк1	тк3	подающий	150	18	19	6,88E-06	1,24E-07	8,59	0,12
У1	,МЖД 1	подающий	63	10,7	19	6,88E-06	7,36E-08	4,92	0,2
тк2	,Адм зд.,к.проходная	подающий	26	16	19	6,88E-06	1,1E-07	3,61	0,28
У8	У9	подающий	100	70	19	6,88E-06	4,82E-07	6,41	0,16
тк6	У8	подающий	100	15	19	6,88E-06	1,03E-07	6,41	0,16
У7	тк6	подающий	100	100	19	6,88E-06	6,88E-07	6,41	0,16
У9	,Спальный корпус,к.4	подающий	51	58	19	6,88E-06	3,99E-07	4,47	0,22
У6	Репьевка,1	подающий	26	36	19	6,88E-06	2,48E-07	3,61	0,28
У6	Репьевка,2	подающий	26	27	19	6,88E-06	1,86E-07	3,61	0,28
У6	Репьевка,3	подающий	26	32	19	6,88E-06	2,2E-07	3,61	0,28
У6	Репьевка,4	подающий	26	56	19	6,88E-06	3,85E-07	3,61	0,28
У5	У7	подающий	100	250	19	6,88E-06	1,72E-06	6,41	0,16
У10	У13	подающий	51	35	19	6,88E-06	2,41E-07	4,47	0,22
тк2		подающий	70	95	19	6,88E-06	6,53E-07	5,19	0,19
тк7	У10	подающий	100	29	19	6,88E-06	1,99E-07	6,41	0,16
тк7	У11	подающий	51	18	19	6,88E-06	1,24E-07	4,47	0,22
тк6	тк7	подающий	100	148	19	6,88E-06	1,02E-06	6,41	0,16
У7	,Спальный корпус,к.1	подающий	51	28	19	6,88E-06	1,93E-07	4,47	0,22
У8	,Спальный корпус,к.2	подающий	51	23	19	6,88E-06	1,58E-07	4,47	0,22
У9	,Спальный корпус,к.3	подающий	51	11	19	6,88E-06	7,57E-08	4,47	0,22
тк7	,Спальный корпус,к.5	подающий	26	41	19	6,88E-06	2,82E-07	3,61	0,28
У10	,Администрация	подающий	51	6	19	6,88E-06	4,13E-08	4,47	0,22
У10	,ЛЮК,к.бассейн	подающий	81	8	19	6,88E-06	5,5E-08	5,63	0,18

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг.
Актуализация на 2024 год.

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У11	,Жд,к.литер В	подающий	26	7	19	6,88E-06	4,82E-08	3,61	0,28
У11	,Жд,к.литер Д	подающий	26	28	19	6,88E-06	1,93E-07	3,61	0,28
У13	,Жд,к.литер Ж	подающий	26	5	19	6,88E-06	3,44E-08	3,61	0,28
У13	,Жд,к.литер Е	подающий	26	32	19	6,88E-06	2,2E-07	3,61	0,28
	У1	подающий	63	16,5	19	6,88E-06	1,13E-07	4,92	0,2
У4	У5	подающий	100	69	19	6,88E-06	4,75E-07	6,41	0,16
ТК-2	У6	подающий	63	39	19	6,88E-06	2,68E-07	4,92	0,2
тк3	У2	подающий	100	48,5	19	6,88E-06	3,34E-07	6,41	0,16
тк4	У4	подающий	100	22	19	6,88E-06	1,51E-07	6,41	0,16
тк5	У3	подающий	100	31	19	6,88E-06	2,13E-07	6,41	0,16
тк3	тк4	подающий	100	56	19	6,88E-06	3,85E-07	6,41	0,16
У2	тк5	подающий	100	40,5	19	6,88E-06	2,79E-07	6,41	0,16
тк5	,Медкорпус	подающий	100	21	19	6,88E-06	1,44E-07	6,41	0,16
У2	,Техздание	подающий	100	3,5	19	6,88E-06	2,41E-08	6,41	0,16
тк4	,Столяр цех	подающий	39	12	19	6,88E-06	8,25E-08	4,04	0,25
У3	,Клуб,к.столовая	подающий	81	100	19	6,88E-06	6,88E-07	5,63	0,18
У4	,Слесар цех	подающий	26	5	19	6,88E-06	3,44E-08	3,61	0,28

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансовые потребности отсутствуют.

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии со статье 23 п.4 ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций...», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на ЕТО и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет экономической эффективности отсутствует.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 108

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	-	-	-	-	-	-	-
2	Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	1683,0	1683,0	1552,0	1602,41	1631,37	1631,37	1631,37
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	1683,0	1683,0	1552,0	1602,41	1631,37	1631,37	1631,37
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	1683,0	1683,0	1552,0	1602,41	1631,37	1631,37	1631,37
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-
6	Удельное теплотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	-	-	-	-	-	-	-
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5121	5121	5121	5121	5052,5	5052,5	5052,5
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м2	57,3	57,3	57,3	57,3	56,47	56,47	56,47
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,238	0,238	0,238	0,238	0,234	0,234	0,234
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	-	-	-	-	-	536,5	536,5
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	-	-	-	-	-	-	-
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 109

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,829	0,829	0,829	0,829	0,803	0,803	0,803
3	Доля резерва тепловой мощности	%	38	38	38	38	39,6	39,6	39,6
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,915	1,913	1,627	1,627	1,706	1,706	1,706
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	163,15	163,15	156,6	156,6	162,31	162,31	162,31
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 110

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
1.1	магистральных	км	0	0	0	0	0	0	0
1.2	распределительных	км	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
2.1	магистральных	м2	0	0	0	0	0	0	0
2.2	распределительных	м2	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	4	5	6	7	8	9	10
3.1	магистральных	лет	0	0	0	0	0	0	0
3.2	распределительных	лет	4	5	6	7	8	9	10

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д						
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,803	0,803	0,803
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	84,3	84,3	84,3	84,3	85,5	85,5	85,5
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	4	4	4	4	4	4	4
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д						
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	40	40	40	40	40	40	40
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д						
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная № 24 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 111

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
2	Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	1,359	1,359	1,359	1,359	1,478	1,478	1,478
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,213	0,213	0,213	0,213	0,212	0,212	0,212
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	1,146	1,146	1,146	1,146	1,275	1,275	1,275
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,969	0,969	0,969	0,969	1,07	1,07	1,07
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,177	0,177	0,177	0,177	0,206	0,206	0,206
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	4159,0	4159,0	3790,0	3790,0	3828,73	3828,73	3828,73
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	-	-	-	-	-	-	-
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5121	5121	5121	5121	5052,5	5052,5	5052,5
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,078	0,078	0,078	0,078	0,085	0,085	0,085
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	254,9	254,9	254,9	254,9	220,04	220,04	220,04
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	-	-	-	-	-	-	-
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная № 24 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 112

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,486	1,486	1,486	1,486	1,623	1,623	1,623
3	Доля резерва тепловой мощности	%	64	64	64	64	61	61	61
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	5,284	5,284	4,639	4,639	4,722	4,722	4,722
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	160,29	160,29	155,11	155,11	164,74	164,74	164,74
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д						
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д						
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная № 24 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 113

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	6,1	6,1	6,1	6,1	6,69	6,69	6,69
1.1	магистральных	км	0	0	0	0	0	0	0
1.2	распределительных	км	6,1	6,1	6,1	6,1	6,69	6,69	6,69
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	479,4	479,4	479,4	479,4	559,213	559,213	559,213
2.1	магистральных	м2	0	0	0	0	0	0	0
2.2	распределительных	м2	479,4	479,4	479,4	479,4	559,213	559,213	559,213
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	16	17	18	19	22	23	24
3.1	магистральных	лет	0	0	0	0	0	0	0
3.2	распределительных	лет	16	17	18	19	22	23	24

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	1,359	1,359	1,359	1,359	1,478	1,478	1,478
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	352,6	352,6	352,6	352,6	378,36	378,36	378,36
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,849	0,849	0,849	0,849	0,893	0,893	0,893
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0
7.2	распределительных	тыс. Гкал	0,849	0,849	0,849	0,849	0,893	0,893	0,893
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	14	14	22	14	18	18	18
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,13	0,13	0,13
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	40	40	40	40	40	40	40
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы электрической энергии;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения не предоставлены.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения РСО не предоставлены.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения не предоставлены.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей РСО выполнить невозможно.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Великосельского сельского поселения

Таблица 114

№	Расположение	Система централизованного теплоснабжения	Теплоснабжающая организация, теплосетевая	Зоны деятельности ЕТО
1	2	3	4	5
1	с. Великое	Котельная с. Великое	АО «Яркоммунсервис»	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 76:04:020104
2	с. Сосновый Бор	Котельная № 24		потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 76:04:021201

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис» является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 115

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Протяженность тепловых сетей, м	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	котельная с. Великое	1,37 3	АО «Яркоммунсервис»	н/д	Котельная, тепловые сети	В собственности	620	+	1	АО «Яркоммунсервис»	ПП Адм. РМР
2	котельная № 24	4,25	АО «Яркоммунсервис»	н/д	Котельная, тепловые сети	В собственности	6692	+	1	АО «Яркоммунсервис»	ПП Адм. РМР

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Великосельском сельском поселении на момент актуализации отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО:

АО «Яркоммунсервис»:

- котельная с. Великое;
- котельная № 24.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 116

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети и котельную	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
ВСЕГО:				

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 117

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
ВСЕГО:				

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Документ «Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Ярославской области. Актуализация на 2024 год» был доработан в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе актуализации схемы теплоснабжения Великосельского сельского поселения были учтены предложения от администрации и РСО (глава 17 настоящего документа).

Реестр изменений, включенных в актуализированную схему теплоснабжения

Таблица 118

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
1	Глава 1	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована в части базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
2	Глава 2	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
3	Глава 3	Изменений нет
4	Глава 4	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
5	Глава 5	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
6	Глава 6	Глава доработана в соответствии с ПП №154, дополнена информацией от РСО, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
7	Глава 7	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
8	Глава 8	Актуализированы предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
9	Глава 9	Изменений нет
10	Глава 10	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы перспективные топливные балансы, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
11	Глава 11	Изменений нет
12	Глава 12	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
13	Глава 13	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
14	Глава 14	Изменений нет
15	Глава 15	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализирован перечень ЕТО, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
16	Глава 16	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
17	Глава 17	Актуализированы замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
18	Глава 18	Изменений нет
19	Раздел 1 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
20	Раздел 2 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
21	Раздел 3 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
22	Раздел 4 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован с учетом изменения состояния систем теплоснабжения
23	Раздел 5 Утверждаемой части	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
24	Раздел 6 Утверждаемой части	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей
25	Раздел 7 Утверждаемой части	Изменений нет
26	Раздел 8 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы перспективные топливные балансы, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
27	Раздел 9 Утверждаемой части	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
28	Раздел 10 Утверждаемой части	Изменений нет
29	Раздел 11 Утверждаемой части	Изменений нет
30	Раздел 12 Утверждаемой части	Изменений нет
31	Раздел 13 Утверждаемой части	Добавлено описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
32	Раздел 14 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
33	Раздел 15 Утверждаемой части	Изменений нет

**Сведения о выполненных мероприятиях за период, прошедший с даты
утверждения схемы теплоснабжения**

Отсутствуют.