



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2020 № 733

Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения Великосельского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Генеральным планом Великосельского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района на 2021 год (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Великосельском сельском поселении Гаврилов-Ямского муниципального района:
 - с. Великое, с/п «Сосновый Бор» – АО «Яркоммунсервис».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Администрации
муниципального района

А.А.Комаров



Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

**Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг.**

Актуализация на 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Глава

Гаврилов-Ямского муниципального
района

_____ А.А. Комаров

«___» _____ 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор

ООО «Энергосервисная Компания»

_____ А.Ю. Тюрин

«___» _____ 2020 г.

**Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на период 2013-2028 гг.**

Актуализация на 2021 г.

Утверждаемая часть

Исполнитель:

Нач. ПТО _____ /Воротилин А.А./

УН.СТ.37.2020.20.07

Иваново 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Сведения об организации разработчике	6
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения, городского округа, города федерального значения	8
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	27
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения	31
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	32
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	38
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	40
Раздел 8. Перспективные топливные балансы	41
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	46
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	48
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	51
Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям	52
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	53
Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	55
Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	70

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области на период 2013 - 2028 годов разработана ООО «Энергосервисная компания» и утверждена постановлением администрации Великосельского сельского поселения № 50/1 от 25.02.2014 г .

Актуализация схемы теплоснабжения Великосельского сельского поселения на 2020 г. выполнена на основании муниципального контракта, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и ООО «Энергосервисная компания».

Актуализация схемы теплоснабжения Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2021 год выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Термины и определения

- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплopotребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Сведения об организации разработчике

ООО «Энергосервисная Компания» г. Иваново (ООО «ЭСКО»)

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44;

Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44;

Директор: Тюрин Андрей Юрьевич

Телефон (4932) 413-400, факс (4932) 413-400;

Номера свидетельств, сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

- Свидетельство в системе добровольной сертификации в области рационального использования и сбережения энергоресурсов ЭОН 000439.001, срок действия с 12.09.2019 г. по 11.09.2021 г., выданный Ассоциацией рационального

использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование».

Область компетенции:

о Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям;

о Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;

о Экспертиза расчетов и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;

о Экспертиза расчетов и обоснования нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- Свидетельство о членстве ООО «Энергосервисная компания» в саморегулируемой организации в области энергетического обследования Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31», свидетельство № СРО-Э-031 / 377 А 19.04.2016 г. – допуск на осуществление работ в области энергетического обследования (энергоаудита).

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения, городского округа, города федерального значения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и прироста отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

По предоставленным данным перспективное строительство на территории Великосельского сельского поселения отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Годы	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года	н/д	н/д	н/д	н/д	24,86
Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	0
новое строительство, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	0
Многоквартирные жилые здания	н/д	н/д	н/д	н/д	0
общественно-деловая застройка	н/д	н/д	н/д	н/д	0
Индивидуальная жилищная застройка	н/д	н/д	н/д	н/д	0
Выбыло общей отапливаемой площади	н/д	н/д	н/д	н/д	0
Общая отапливаемая площадь на конец года	н/д	н/д	н/д	н/д	24,86

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Таблица 2

№	Наименование	Отапливаемая площадь, тыс. м ²							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Великосельское сельское поселение, в том числе:	н/д	24,86	0	0	0	0	0	0
1.1	д. Поляна, в том числе по зонам действия источников:	н/д	1,454	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Котельная д. Поляна, в том числе:	н/д	1,454	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
	76:04:020801	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	1,454	0	0	0	0	0	0
	76:04:020801	н/д	1,454	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
	76:04:020801	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
	76:04:020801	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
1.2	с. Великое, в том числе по зонам действия источников:	н/д	14,22	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Котельная с. Великое, в том числе:	н/д	14,22	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование	Отапливаемая площадь, тыс. м ²							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	76:04:020104	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	14,22	0	0	0	0	0	0
	76:04:020104	н/д	14,22	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
	76:04:020104	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
	76:04:020104	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
1.3	Сосновый бор, в том числе:	н/д	9,186	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Котельная №21, в том числе:		9,186	0					
1.3.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	2,082	0	0	0	0	0	0
	76:04:021201	н/д	2,082	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	22,778	0	0	0	0	0	0
	76:04:021201	н/д	22,778	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
	76:04:021201	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0
	76:04:021201	н/д	0,0	0	0	0	0	0	0

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство на территории Великосельского сельского поселения отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период актуализации не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на отопление и вентиляцию на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 3

№	Наименование	Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Великосельское сельское поселение, в том числе:	48958,6	48958,6	49089,0	49089,0	49089,0	49089,0	49089,0	49089,0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Таблица 4

№	Наименование	Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Великосельское сельское поселение, в том числе:	н/д	6779,6	6779,6	6779,6	6779,6	6779,6	6779,6	6779,6
1.1	д. Поляна, в том числе по зонам действия источников:	н/д	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2
1.1.1	Котельная д. Поляна, в том числе:	н/д	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2
1.1.1.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020801	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2
	76:04:020801	н/д	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2
1.1.1.2	Индивидуальные дома (частные) , в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020801	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020801	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	с. Великое, в том числе по зонам действия источников:	н/д	1840,	1840,	1840,	1840,	1840,	1840,	1840,
1.2.1	Котельная с. Великое, в том числе:	н/д	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1
1.2.2.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020104	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование	Потребление тепловой энергии (мощности), Гкал							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1
	76:04:020104	н/д	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1
1.2.2.3	Индивидуальные дома (частные) , в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020104	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020104	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Сосновый бор, в том числе:	н/д	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6
1.3.1	Котельная №21, в том числе:		4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6
1.3.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1
	76:04:021201	н/д	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1
1.3.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6
	76:04:021201	н/д	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6
1.3.3	Индивидуальные дома (частные) , в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:021201	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:021201	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

Таблица 5

№	Наименование	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Великосельское сельское поселение, в том числе:	н/д	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
1.1	д. Поляна, в том числе по зонам действия источников:	н/д	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
1.1.1	Котельная д. Поляна, в том числе:	н/д	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
1.1.1.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020801	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
	76:04:020801	н/д	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
1.1.1.2	Индивидуальные дома (частные), в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020801	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020801	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	с. Великое, в том числе по зонам действия источников:	н/д	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
1.2.1	Котельная с. Великое, в том числе:	н/д	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020104	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
	76:04:020104	н/д	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
1.2.2.3	Индивидуальные дома (частные) , в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020104	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:020104	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Сосновый бор, в том числе:	н/д	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
1.3.1	Котельная №21, в том числе:		0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
1.3.1	МКД, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
	76:04:021201	н/д	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
1.3.2	Общественные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
	76:04:021201	н/д	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
1.3.3	Индивидуальные дома (частные) , в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:021201	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	Производственные здания, в том числе, по кадастровым кварталам:	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	76:04:021201	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Великосельского сельского поселения:

- Котельная д. Поляна обеспечивает теплоснабжением земли д. Поляна с кадастровыми номерами 76:04:020801. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.


- Котельная с. Великое обеспечивает теплоснабжением земли с. Великое с кадастровыми номерами 76:04:020104. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- Котельная №21 обеспечивает теплоснабжением земли ГУП с/п «Сосновый Бор» с кадастровыми номерами 76:04:021201. Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов для эксплуатации строений санатория-профилактория "Сосновый Бор", теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов..

Увеличение зоны действия котельных не предусмотрено.


Зоны действия единой теплоснабжающей организации показана на рисунке 1.

Рис. 1

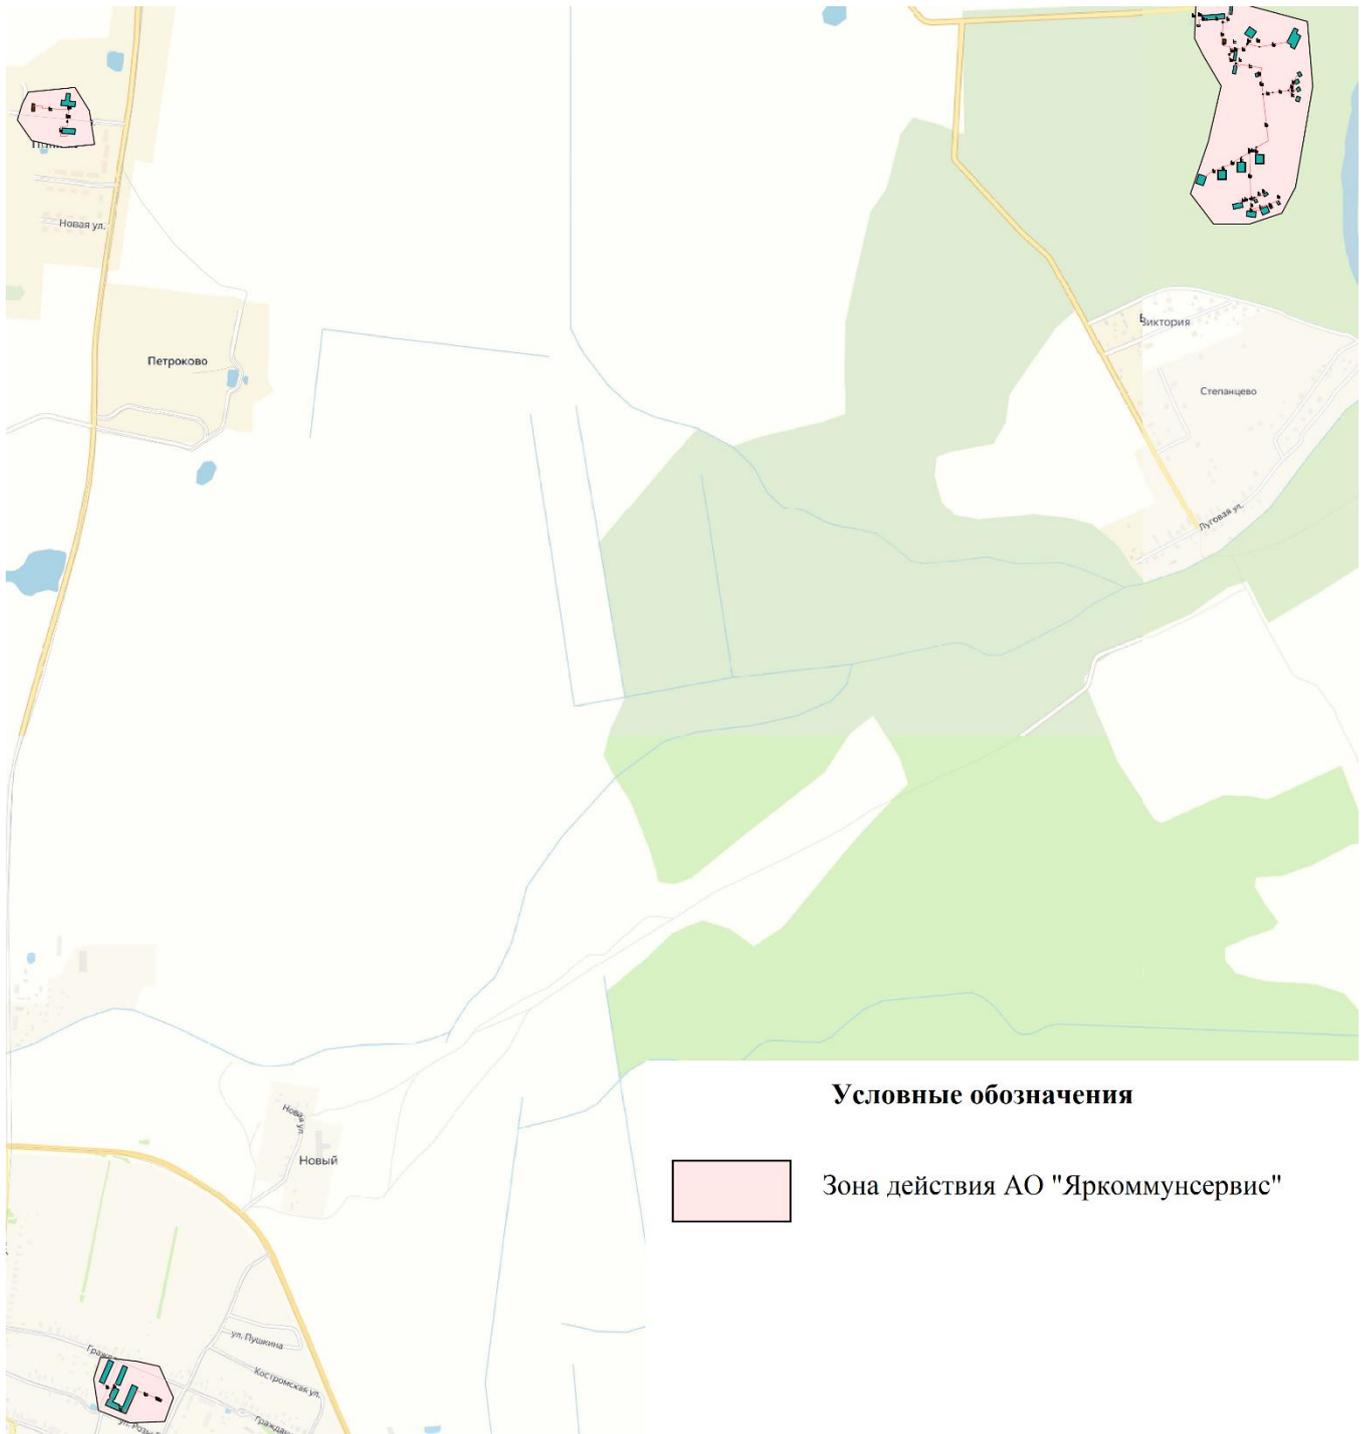

Зона действия источника тепловой энергии котельная д. Поляна

Рис. 2

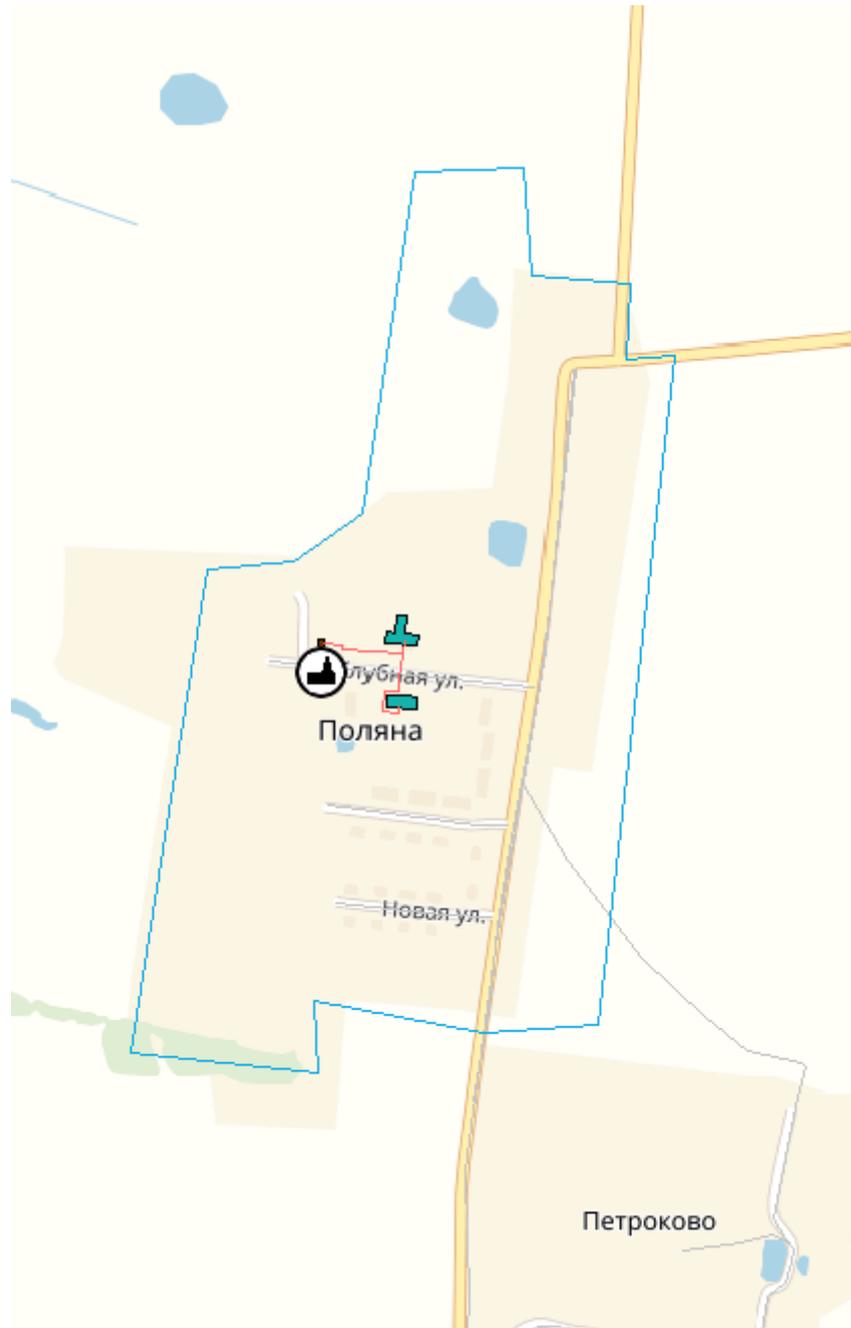


Присоединенная нагрузка в зоне действия источника

Таблица 6

№	Источник	Кадастровый квартал	Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
			отопление	ГВС
1	2	3	4	5
1	Котельная д. Поляна	76:04:020801	0,144	-

Зона действия источника тепловой энергии котельная с. Великое

Рис. 3

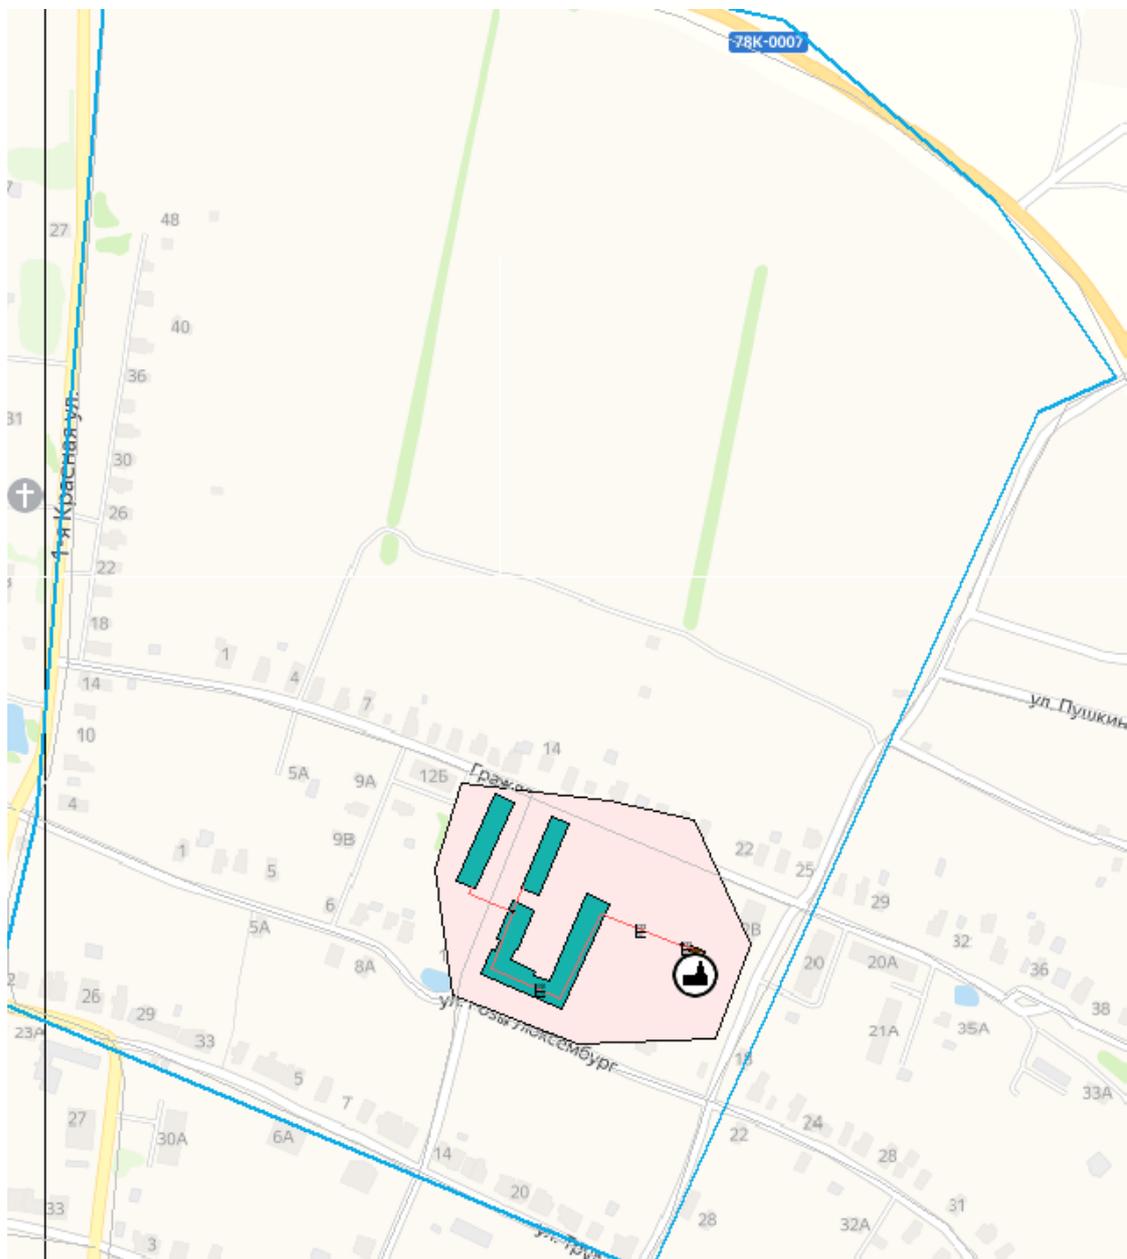


Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

Таблица 7

№	Источник	Кадастровый квартал	Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
			отопление	ГВС
1	2	3	4	5
1	Котельная с. Великое	76:04:020104	0,815	-

Зона действия источника тепловой энергии котельная №21

Рис. 4

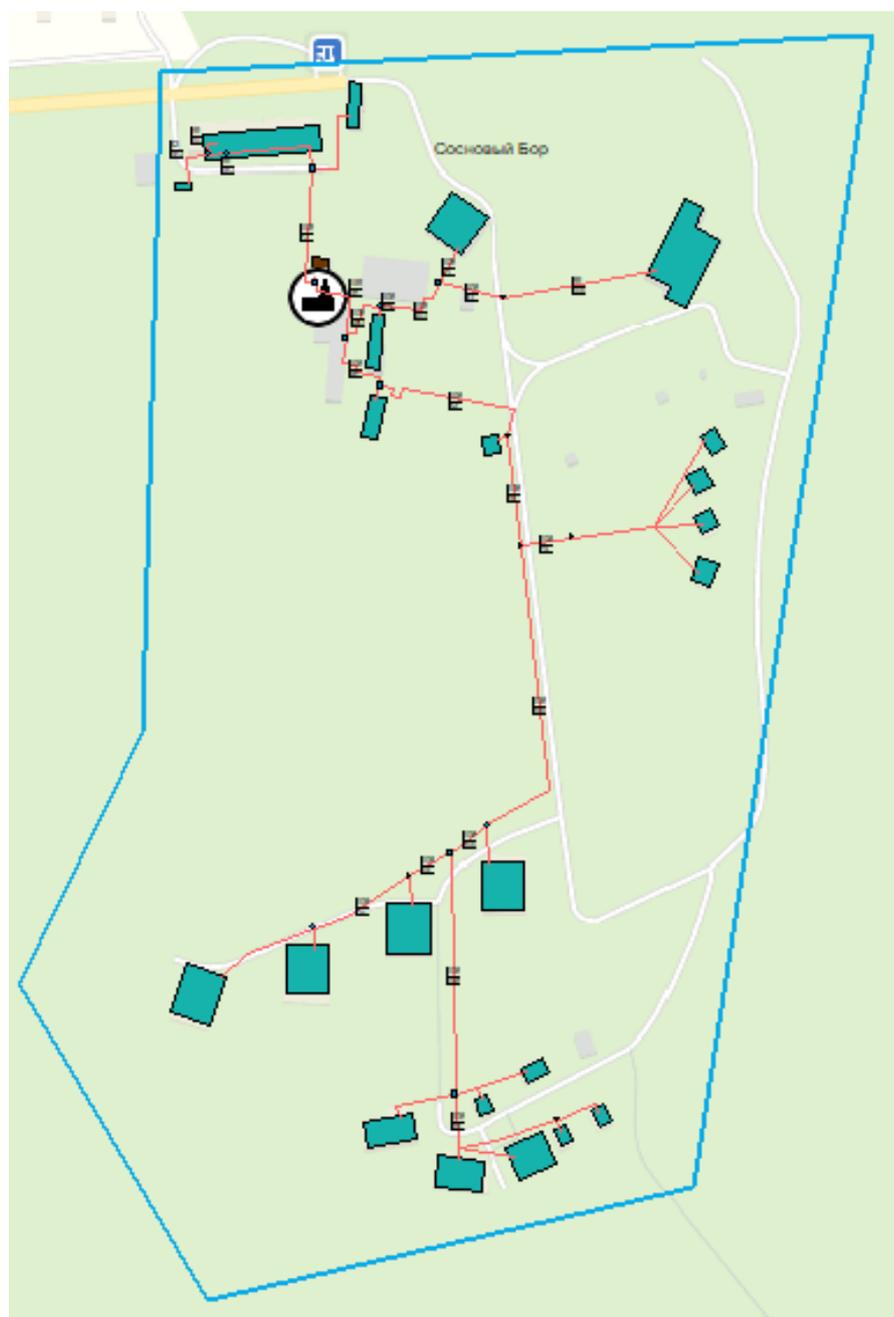

Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

Таблица 8

№	Источник	Кадастровый квартал	Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
			отопление	ГВС
1	2	3	4	5
1	Котельная №21	76:04:021201	1,157	-

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение на территории сельского поселения преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Источники тепловой энергии, работающие на единую тепловую сеть в Великосельском сельском поселении отсутствуют.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная д. Поляна, в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 9

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284
Располагаемая тепловая мощность	н/д	н/д	н/д	н/д	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284
Затраты тепла на собственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Потери в тепловых сетях	н/д	н/д	н/д	н/д	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
отопление и вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	н/д	н/д	н/д	н/д	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах	н/д	н/д	н/д	н/д	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла												

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная с. Великое, в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 10

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366
Располагаемая тепловая мощность	н/д	н/д	н/д	н/д	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366
Затраты тепла на собственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Потери в тепловых сетях	н/д	н/д	н/д	н/д	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
отопление и вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	н/д	н/д	н/д	н/д	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №21, в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал/ч

Таблица 11

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Располагаемая тепловая мощность	н/д	н/д	н/д	н/д	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Затраты тепла на собственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
Потери в тепловых сетях	н/д	н/д	н/д	н/д	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359
отопление и вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157
горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
Резерв/дефицит тепловой мощности	н/д	н/д	н/д	н/д	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Расчетную величину эффективного радиуса теплоснабжения и расчетную себестоимость транспорта тепловой энергии в разрезе каждого источника тепловой энергии определить невозможно по причине отсутствия информации.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей

Данные об объемах системы теплоснабжения у потребителей не предоставлены. ИТП отсутствуют.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельной д. Поляна в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 12

Параметр	Ед. измер.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2028
Производительность ВПУ	т/ч	н/д						
Срок службы	лет	н/д						
Количество баков-Аккумуляторов теплоносителя	кд.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д н/д
Общая емкость баков-аккумуляторов	куб.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20,13
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20,13
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20,13
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д						
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д						
Доля резерва	%	н/д						

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельной с. Великое в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 13

Параметр	Ед. измер.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2028
Производительность ВПУ	т/ч	н/д						
Срок службы	лет	н/д						
Количество баков-Аккумуляторов теплоносителя	кд.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д н/д
Общая емкость баков-аккумуляторов	куб.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	69,96
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	69,96
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	69,96
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д						
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д						
Доля резерва	%	н/д						

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельной №21 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 14

Параметр	Ед. измер.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2028
Производительность ВПУ	т/ч	н/д						
Срок службы	лет	н/д						
Количество баков-Аккумуляторов теплоносителя	кд.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д н/д
Общая емкость баков-аккумуляторов	куб.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	554,87
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	554,87
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	554,87
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	31920
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д						
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д						
Доля резерва	%	н/д						

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», м³

Таблица 15

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	644,96	644,96	644,96	644,96	644,96	644,96
нормативные утечки теплоносителя, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	644,96	644,96	644,96	644,96	644,96	644,96
Котельная д. Поляна	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13
Котельная с. Великое	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	69,96	69,96	69,96	69,96	69,96	69,96
Котельная №21	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	554,87	554,87	554,87	554,87	554,87	554,87
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";
- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";
- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов.

В Великосельском сельском поселении данные решения отсутствуют.

Котельная д. Поляна

1 Вариантом развития системы теплоснабжения котельной д. Поляна является децентрализация соц. фонда и переход на индивидуальное отопление потребителей.

2 Вариантом развитие системы теплоснабжения котельной АО «Яркоммунсервис» является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

Котельная с. Великое

1 Вариантом развития системы теплоснабжения котельной с. Великое является децентрализация соц. фонда и переход на индивидуальное отопление потребителей.

2 Вариантом развитие системы теплоснабжения котельной АО «Яркоммунсервис» является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

Котельная №21

1 Вариантом развития системы теплоснабжения котельной №21 является децентрализация жилищного фонда с переводом на индивидуальное отопление, при наличии возможности.

2 Вариантом развитие системы теплоснабжения котельной №21 является развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариантом приоритетных направлений является развитие систем теплоснабжения на базовом уровне и реализация инвестиционных программ. Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей выполнить не предоставляется возможным по причине отсутствия информации о тарифно-балансовых расчетных моделях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Исходя из Мастер-плана развития систем теплоснабжения Великосельского сельского поселения предложены следующие варианты:

Котельная д. Поляна

Одним из вариантов развития системы теплоснабжения от котельной д. Поляна является децентрализация соц. фонда, переход на индивидуальное теплоснабжение.

Котельная с. Великое

Одним из вариантов развития системы теплоснабжения от котельной с. Великое является децентрализация соц. фонда, переход на индивидуальное теплоснабжение.

Котельная №21

Одним из вариантов развития системы теплоснабжения от котельной №21 является децентрализация жилищного фонда, переход на индивидуальное теплоснабжение.

В результате ориентировочное сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке сократиться на 7,5 %.

Таблица 16

Наименование	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал
Котельная №21» (существующее положение)	0,127	849,51
Котельная №21 отключение жил. фонда и магазина	0,117	785,81
Экономия в год	0,01	63,7

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В переоборудовании котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.


В связи с отсутствием вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Рекомендуемый температурный график работы котельных АО «Яркоммунсервис»

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО «Яркоммунсервис»

 В.В. Сорокин

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в
тепловую сеть для котельных АО "Яркоммунсервис"

Т н.в.	Т прям.	Т обр.	Т гор.воды
10	39,4	34,5	61
9	41,0	35,6	61
8	42,5	36,6	61
7	44,1	37,7	61
6	45,6	38,7	61
5	47,2	39,8	61
4	48,7	40,8	61
3	50,1	41,8	61
2	51,6	42,7	61
1	53,0	43,7	61
0	54,5	44,7	61
-1	55,9	45,6	61
-2	57,3	46,5	61
-3	58,7	47,4	61
-4	60,1	48,3	61
-5	61,5	49,2	61
-6	62,8	50,1	61
-7	64,2	50,9	61
-8	65,5	51,8	61
-9	66,9	52,6	61
-10	68,2	53,5	61
-11	69,5	54,3	61
-12	70,8	55,2	61
-13	72,2	56,0	61
-14	73,5	56,9	61
-15	74,8	57,7	61
-16	76,1	58,5	61
-17	77,4	59,3	61
-18	78,7	60,1	61
-19	80,0	60,9	61
-20	81,3	61,7	61
-21	82,6	62,5	61
-22	83,8	63,2	61
-23	85,1	64,0	61
-24	86,3	64,7	61
-25	87,6	65,5	61
-26	88,8	66,3	61
-27	90,1	67,0	61
-28	91,3	67,8	61
-29	92,6	68,5	61
-30	93,8	69,3	61
-31	95,0	70,0	61

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения отсутствуют.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения отсутствуют.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

В результате наладки теплогидравлического режима, в системах теплоснабжения от котельных Великосельского сельского поселения, имеются участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями, так же выявлен ряд участков тепловой сети которые рекомендуются к перекладке на меньший диаметр, для сокращения потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Реестр вышеуказанных участков со стоимостной оценкой по заменен тепловых сетей приведен ниже.

Котельная д. Поляна

Начальный узел	Конечный узел	Принадлежность	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр наружный сущ., мм	Диаметр наружный рекоменд., мм
1	2	3	4	5	6	7
Тепловые сети от котельной д. Поляна						
у-	Клубная, 10 Школа	АО «Яркоммунсервис»	надземная	15,38	57	76
Всего				15,38		

Котельная №21

Начальный узел	Конечный узел	Принадлежность	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр внутрен. сущ., мм	Диаметр внутрен. рекоменд., мм
1	2	3	4	5	6	7
Тепловые сети от котельной №21						
тк1	тк2	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	77	100	82
тк2	Адм зд.,проходная	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	16	26	32
У1	МЖД 1	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	10,7	63	70
У5	ТК-2	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	74	100	51
У6	Реп,1	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	36	26	32
У6	Реп,2	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	27	26	32
У6	Реп,3	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	32	26	32

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Начальный узел	Конечный узел	Принадлежность	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр внутрен. сущ., мм	Диаметр внутрен. рекоменд., мм
1	2	3	4	5	6	7
У6	Реп,4	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	56	26	32
У7	тк6	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	100	100	125
У8	У9	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	70	100	70
У9	Спальный корпус,4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	58	51	69
У9	Спальный корпус,3	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	11	51	69
У8	Спальный корпус,2	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	23	51	69
У7	Спальный корпус,1	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	28	51	70
У5	У7	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	250	100	125
тк7	У11	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	18	51	32
тк7	Спальный корпус,5	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	41	26	32
У10	У13	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	35	51	32
	У1	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	16,5	63	70
У2	Техздание	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	3,5	100	26
тк5	Медкорпус	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	21	100	51
У3	Клуб,столовая	АО «Яркоммунсервис»	бесканальная	100	81	100
тк3	тк4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	56	100	125
тк4	У4	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	22	100	125
У4	У5	АО «Яркоммунсервис»	воздушная	69	100	125
Всего				1250,7		

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с отсутствием приростов тепловой нагрузки, предложения отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения отсутствуют.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», Гкал

Таблица 17

№	Наименование котельной	Вид топлива	Выработка тепловой энергии							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная д. Поляна	Природный газ	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2	487,2
2	Котельная с. Великое	Природный газ	1989,1	1989,1	1989,1	1989,1	1989,1	1989,1	1989,1	1989,1
3	Котельная №21	Природный газ	5451,5	5451,5	5451,5	5451,5	5451,5	5451,5	5451,5	5451,5

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», кг.у.т./Гкал

Таблица 18

№	Наименование котельной	Вид топлива	Удельный расход условного топлива							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная д. Поляна	Природный газ	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1
2	Котельная с. Великое	Природный газ	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57
3	Котельная №21	Природный газ	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11	155,11

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», т.у.т.

Таблица 19

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход условного топлива							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная д. Поляна	Природный газ	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
2	Котельная с. Великое	Природный газ	311,4	311,4	311,4	311,4	311,4	311,4	311,4	311,4
3	Котельная №21	Природный газ	845,6	845,6	845,6	845,6	845,6	845,6	845,6	845,6

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», тыс.куб.м. (т.)

Таблица 20

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход натурального топлива							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная д. Поляна	Природный газ	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
2	Котельная с. Великое	Природный газ	258,5	258,5	258,5	258,5	258,5	258,5	258,5	258,5
3	Котельная №21	Природный газ	701,8	701,8	701,8	701,8	701,8	701,8	701,8	701,8

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис», тыс.куб.м. (т.)/Гкал

Таблица 21

№	Наименование котельной	Вид топлива	Максимальный часовой расход натурального топлива							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная д. Поляна	Природный газ	н/д	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование котельной	Вид топлива	Максимальный часовой расход натурального топлива							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Котельная с. Великое	Природный газ	н/д	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
3	Котельная №21	Природный газ	н/д	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На всех источниках тепловой энергии основным видом топлива является природный газ. топлива является каменный природный газ.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 22

Система теплоснабжения	Вид топлива	Значение низшей теплоты сгорания	Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (т.)	Доля от общего топлива
1	2	3	4	5
Котельная д. Поляна	Природный газ	н/д	63,5	6
Котельная с. Великое	Природный газ	н/д	258,5	25
Котельная №21	Природный газ	н/д	701,8	69

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Великосельском сельском поселении является природный газ.

Таблица 23

Система теплоснабжения	Вид топлива	Значение низшей теплоты сгорания	Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (т.)	Доля от общего топлива, %
1	2	3	4	5
Котельная д. Поляна	Природный газ	н/д	63,5	6
Котельная с. Великое	Природный газ	н/д	258,5	25
Котельная №21	Природный газ	н/д	701,8	69
Всего	Природный газ		1023,9	100

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 24

Наименование системы теплоснабжения	Варианты развития	Мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн.рублей
1		2	5
Котельная д. Поляна	1 Вариант развития	Децентрализация соц. фонда и переход на индивидуальное отопление потребителей	0,2
	2 Вариант развития	Развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей	-
Котельная с. Великое	1 Вариант развития	Децентрализация соц. фонда и переход на индивидуальное отопление потребителей	0,5
	2 Вариант развития	Развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей	-
Котельная №21	1 Вариант развития	Децентрализация жилищного фонда с переводом на индивидуальное отопление, при наличии возможности	0,8
	2 Вариант развития	Развитие на базовом уровне, с условием обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей	-

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 25

Наименование системы теплоснабжения	Варианты развития	Мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн.рублей
1	2	3	4
Котельная д. Поляна	-	Замена сетей в результате наладки теплогидравлического режима	135,3
Котельная «3-я Линия»	-	Замена сетей в результате наладки теплогидравлического режима	11761,1

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствует.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение отсутствует.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО в Великосельском сельском поселении:

- АО «Яркоммунсервис» - в зоне действия котельной:

Котельная д. Поляна;

Котельная с. Великое;

Котельная №21 (Сосновы Бор).

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающих организаций является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселения.

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Таблица 26

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Тепло-снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы тепло-снабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
1	Котельная д. Поляна	0,284	АО «Яркоммунсервис»	н/д	Котельная, тепловые сети	В хозяйственном ведении	-	н/д	1	АО «Яркоммунсервис»	Постановление
2	Котельная с. Великое	1,366	АО «Яркоммунсервис»	н/д	Котельная, тепловые сети	В хозяйственном ведении	-	н/д	1	АО «Яркоммунсервис»	Постановление
3	Котельная №21	4,3	АО «Яркоммунсервис»	н/д	Котельная, тепловые сети	В хозяйственном ведении	-	н/д	1	АО «Яркоммунсервис»	Постановление

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Великосельском сельском поселении на момент актуализации отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Великосельского сельского поселения.

Таблица 27

№	Расположение	Система централизованного теплоснабжения	Теплоснабжающая организация
1	2	3	4
1	д. Поляна	Котельная д. Поляна	АО «Яркоммунсервис»
2	с. Великое	Котельная с. Великое	АО «Яркоммунсервис»
3	Сосновый Бор	Котельная №21	АО «Яркоммунсервис»

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. Решения отсутствуют.

Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям

Бесхозные тепловые сети в Великосельском сельском поселении отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения отсутствуют.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы газоснабжения источников отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения отсутствуют.

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная д. Поляна в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 28

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2	348,2
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Удельное теплотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	н/д	н/д	н/д	н/д	51,21	51,21	51,21	51,21	51,21	51,21	51,21	51,21
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	99,36	99,36	99,36	99,36	99,36	99,36	99,36	99,36
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	н/д	н/д	н/д	н/д	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	н/д	н/д	н/д	н/д	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 29

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1	1840,1
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Удельное теплотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	н/д	н/д	н/д	н/д	5121	5121	5121	5121	5121	5121	5121	5121
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76	46,76
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	н/д	н/д	н/д	н/д	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	н/д	н/д	н/д	н/д	536,5	536,5	536,5	536,5	536,5	536,5	536,5	536,5
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №21 в
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 30

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6	4434,6
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1	666,1
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	452,9	452,9	452,9	452,9	452,9	452,9	452,9	452,9
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	213,2	213,2	213,2	213,2	213,2	213,2	213,2	213,2
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6	3768,6
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	2282,8	2282,8	2282,8	2282,8	2282,8	2282,8	2282,8	2282,8
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1485,8	1485,8	1485,8	1485,8	1485,8	1485,8	1485,8	1485,8
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	н/д	н/д	н/д	н/д	5121	5121	5121	5121	5121	5121	5121	5121
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	н/д	н/д	н/д	н/д	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	н/д	н/д	н/д	н/д	254,9	254,9	254,9	254,9	254,9	254,9	254,9	254,9
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная д. Поляна в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 31

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
3	Доля резерва тепловой мощности	%	н/д	н/д	н/д	н/д	41	41	41	41	41	41	41	41
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	451,4	451,4	451,4	451,4	451,4	451,4	451,4	451,4
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных оборудованных прибором учета	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 32

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,829	0,829	0,829	0,829	0,829	0,829	0,829	0,829
3	Доля резерва тепловой мощности	%	н/д	н/д	н/д	н/д	38	38	38	38	38	38	38	38
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1915,3	1915,3	1915,3	1915,3	1915,3	1915,3	1915,3	1915,3
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	163,15	163,15	163,15	163,15	163,15	163,15	163,15	163,15
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных оборудованных прибором учета	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная №21 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 33

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486
3	Доля резерва тепловой мощности	%	н/д	н/д	н/д	н/д	64	64	64	64	64	64	64	64
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	5284,1	5284,1	5284,1	5284,1	5284,1	5284,1	5284,1	5284,1
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных оборудованных прибором учета	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная д. Поляна в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 34

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	н/д	н/д	н/д	н/д	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
1.1	магистральных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	распределительных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	38,38	38,38	38,38	38,38	38,38	38,38	38,38	38,38
2.1	магистральных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	распределительных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	38,38	38,38	38,38	38,38	38,38	38,38	38,38	38,38
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	31	32	33	34	35	36	37	38
3.1	магистральных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	распределительных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	31	32	33	34	35	36	37	38
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	265,6	265,6	265,6	265,6	265,6	265,6	265,6	265,6
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
7.1	магистральных	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	распределительных	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	н/д	н/д	н/д	н/д	19	19	19	19	19	19	19	19
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	н/д	н/д	н/д	н/д	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная с. Великое в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 35

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	н/д	н/д	н/д	н/д	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
1.1	магистральных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	распределительных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
2.1	магистральных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	распределительных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	магистральных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	распределительных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
7.1	магистральных	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	распределительных	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	н/д	н/д	н/д	н/д	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	н/д	н/д	н/д	н/д	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	40	40	40	40	40	40	40	40
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная №21 в
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Яркоммунсервис»

Таблица 36

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	н/д	н/д	н/д	н/д	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
1.1	магистральных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	распределительных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4
2.1	магистральных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	распределительных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1	магистральных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	распределительных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	352,6	352,6	352,6	352,6	352,6	352,6	352,6	352,6
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
7.1	магистральных	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	распределительных	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	н/д	н/д	н/д	н/д	14	14	14	14	14	14	14	14
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	н/д	н/д	н/д	н/д	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Схема теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области. Актуализация на 2021 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	40	40	40	40	40	40	40	40
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы электрической энергии;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не предоставлены.

Оценку ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей выполнить невозможно.